



**STAD
ZOTTEGEM**

De heer Christiaan Van Audenhove
Sint-Amandusstraat 2
9800 DEINZE

Datum
11 februari 2026

Pagina
1 / 2

Uw referentie
-

Onze referentie
-

Contact
Dirk
D'Hondt

Stad Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem

09 364 64 95
dirkdhondt
@zottegem.be

Uw aanvraag voor een conformiteitsattest – Nieuwstraat 20 bus 0101, 9620 Zottegem

Geachte

Op 21 januari 2026 heeft Pieter Bothuyne, woningcontroleur, een conformiteitsonderzoek uitgevoerd in de woning gelegen te Nieuwstraat 20 bus 0101, 9620 Zottegem (EN25-00015778).

Uit dit onderzoek blijkt dat de woning momenteel:

- 3 gebreken van categorie I heeft
- 0 gebreken van categorie II heeft;
- 1 gebrek van categorie III heeft.

Op basis van deze vaststellingen kunnen we op dit moment jammer genoeg geen conformiteitsattest afleveren voor de woning.

In bijlage vindt u de formele beslissing tot weigering van het conformiteitsattest, samen met het technisch verslag waarin de vastgestelde gebreken aangeduid zijn.

Van zodra de gebreken verholpen zijn, kan u uiteraard opnieuw een aanvraag indienen bij het stadsbestuur voor het bekomen van een conformiteitsattest.

Indien u niet akkoord bent met (bepaalde) vaststellingen uit het technisch verslag, heeft u de mogelijkheid om binnen 30 dagen na betekening van deze beslissing een tweede opinie aan te vragen. U kunt dit doen per aangetekende brief aan:

Woning in Vlaanderen – Wonen Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent.

Voor verdere vragen of bijkomende informatie, kan u steeds terecht bij onze dienst
wonen via het telefoonnummer 09/3646495 of via e-mailadres wonen@zottegem.be.

Hoogachtend
Namens het college

Sandra De Roeck
wnd. algemeen directeur

Evelien De Both
burgemeester

Beslissing weigering conformiteitsattest over de kwaliteit van een woning

De burgemeester doet met deze beslissing uitspraak over de kwaliteit van een woning, met toepassing van artikel 3.7 §2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Gegevens van de woning

straat en nummer	Nieuwstraat 20 (0101)
postnummer en gemeente	9620 Zottegem
kadastrale ligging	41081,A,0534/00B000
beschrijving	appartement met 1 slaapkamer

Conformiteitsonderzoek

De eindbeoordeling van de woning is gebaseerd op het technisch verslag, dat als bijlage is toegevoegd.

datum van het onderzoek	21/01/2026
voor en achternaam van de onderzoeker	Pieter Bothuyne
eindbeoordeling van de woning	3 gebreken van categorie I, geen gebreken van categorie II en 1 gebrek van categorie III.

Bezettingnorm

De woning is aangepast voor een bezetting van hoogstens 3 personen.

Beslissing weigering conformiteitsattest

Het conformiteitsattest wordt voor deze woning geweigerd om volgende reden:

- de woning heeft gebreken die een veiligheids- en/of gezondheidsrisico of menonwaardige omstandigheden veroorzaken (categorie III) en is ongeschikt en onbewoonbaar

Opmerkingen

Deze beslissing doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen.

Ondertekening

datum	11 FEB. 2026	
functie	De algemeen directeur wnd.	De burgemeester
voor- en achternaam	Sandra De Roeck wnd. algemeen directeur	Evelien De Both burgemeester
handtekening		

TECHNISCH VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN DE KWALITEIT VAN ZELFSTANDIGE WONINGEN

Deel A: IDENTIFICATIEGEGEVENS

A.1. Identificatiegegevens van het onderzoek

Dossiernummer (van de woning in het gebouw): *EN25-00015778*

Datum van het onderzoek: *21/01/2026*

Voor- en achternaam van de woningcontroleur: *Pieter Bothuyne*

Erkenningsnummer van de woningcontroleur: *ERK25-00000049*

Telefoonnummer: *+3253646520*

Handtekening:



Geavanceerd digitaal ondertekend in VLOK
door Pieter Bothuyne op 27/01/2026 18:04

Administratieve eenheid: *Huisvesting (Zottegem)*

A.2. Identificatiegegevens van het gebouw (waarin de woning zich bevindt)

Dossiernummer (gebouw): *PA25-00010363*

Adres: *Nieuwstraat 20, 9620 Zottegem*

Kadastrale ligging: *41081,A,0534/00B000*

Algemene beschrijving van het gebouw: *gesloten bebouwing met enkele woonentiteiten*

A.3. Bijkomende identificatie van de woning

Nummer, letter, verdieping: *Nieuwstraat 20 (0101), 9620 Zottegem, 1ste verdieping - hele verdieping*

Beschrijving: *appartement met 1 slaapkamer*

Deel B: Gebouw

In deze rubriek geeft u een *globale* beoordeling van het gebouw waarin de woning zich bevindt.
Het gebouw wordt *in principe* van binnenuit beoordeeld.
De beoordeling is beperkt tot de *waarneembare* gebreken die een onmiddellijk negatief effect hebben op de bewoning van het hele gebouw.

I	II	III

1 DAK(EN)

STABILITEIT van de dakstructuur (gebinte, draagbalken, dakplaat, ...)

11 aantasting en/of doorbuiging van de dragende dakelementen / buitendakse schouw onstabiel / ...

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

VOCHTSCHADE

12 vochtschade plafond gemeenschappelijke delen

beperkt / ernstig / zeer ernstig

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

2 BUITENMUREN (en gemeenschappelijke muren)

STABILITEIT

21 vervorming en/of scheurvorming van gevelvlak of gevelelementen

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

VOCHTSCHADE

22 vochtschade in het gemeenschappelijk deel van het gebouw (trappenhuis, inkomhal, kelder...)

beperkt / ernstig / zeer ernstig

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

3 DRAGENDE BINNENMUREN

STABILITEIT

31 vervorming en/of scheurvorming van dragende binnenmuren of elementen

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

VOCHTSCHADE

32 vochtschade in het gemeenschappelijk deel van het gebouw (trappenhuis, inkomhal, kelder...)

beperkt / ernstig / zeer ernstig

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

4 DRAAGVLOER(EN)

STABILITEIT

41 onderdimensionering en/of aantasting van de draagstructuur

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

5 ELEKTRICITEIT

51 indicatie van een risico op elektrocutie/brand

☐	☐
--------------------------	--------------------------

6 GAS- OF STOOKOLIE-INSTALLATIE

61 indicatie van een risico op ontploffing/brand

☐	☐
--------------------------	--------------------------

7 WATER

71 watertoevoer niet afsluitbaar / toegankelijk voor alle bewoners

☐

8 VEILIGHEID- EN/OF GEZONDHEIDSRISICO'S

81 uit het verslag van de brandweer of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester, blijkt brandveiligheid

☐

82 het gebouw voldoet niet aan de rookmeldersverplichting

☐

83 ander veiligheids- en/of gezondheidsrisico

☐

TOTAALBEWAARDING

Aantal

I	II	III
0	0	0

Bij aanwezigheid van minstens één gebrek van categorie II, adviseert de gewestelijke ambtenaar ALLE WONINGEN IN HET GEBOUW ongeschikt te verklaren en het conformiteitsattest te weigeren.

Bij aanwezigheid van minstens één gebrek van categorie III, adviseert de gewestelijke ambtenaar ALLE WONINGEN IN HET GEBOUW onbewoonbaar en ongeschikt te verklaren en het conformiteitsattest te weigeren.

☐ De gewestelijke ambtenaar adviseert de burgemeester een onderzoek naar de brandveiligheid te laten uitvoeren.

☐ De gewestelijke ambtenaar adviseert de burgemeester een onderzoek naar te laten uitvoeren.

OPMERKINGEN:

Bijkomende opmerkingen:

Deel C: Woning

In deze rubriek geeft u alleen een beoordeling van de afzonderlijke woning in het gebouw.

Het gebouw wordt *in principe* van binnenuit beoordeeld.

De beoordeling is beperkt tot de *waarneembare* gebreken die een onmiddellijk negatief effect hebben op de bewoning.

Oppervlakte woning m²

Verdieping: 1ste verdieping
Nummer: 0101
Locatie: hele verdieping

klein gebrek	ernstig gebrek	direct gevaar / mensonwaardig
I	II	III

OMHULSEL VAN DE WONING

10 DAK(EN) OF (hellende en vlakke) PLAFONDS

VOCHTSCHADE

101 insijpelend vocht

beperkt / ernstig / zeer ernstig ☐ ☐ ☐

102 condenserend vocht met schimmelvorming

beperkt / ernstig / zeer ernstig ☐ ☐ ☐

AFWERKING van de bovenste plafonds

103 beschadiging (excl. vochtschade) of verwerking / noodzakelijke afwerking ontbreekt

☐

11 BUITENMUREN (en gemeenschappelijke scheidsmuren)

VOCHTSCHADE

111 opstijgend vocht / doorslaand vocht

beperkt / ernstig / zeer ernstig ☐ ☐ ☐

112 condenserend vocht met schimmelvorming

beperkt / ernstig / zeer ernstig ☒ ☐ ☐

AFWERKING van de buitenmuren

113 beschadiging (excl. vochtschade) of verwerking / noodzakelijke afwerking ontbreekt

☐

12 RAMEN EN DEUREN

121 ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie)

niet algemeen / algemeen ☐ ☐

13 ONDERSTE (draag)VLOER(en)

VOCHTSCHADE

131 vochtschade

☐

AFWERKING van de onderste (draag)vloer(en)

132 beschadiging (excl. vochtschade) of verwerking / noodzakelijke afwerking ontbreekt

☐

BINNENSTRUCTUUR

14 KELDER(S)

VOCHTSCHADE

141 vochtige keldermuren-vloer / onder water / huis- of kelderzwam aanwezig

☐ ☐

15 BINNENWANDEN

VOCHTSCHADE

151 opstijgend vocht

beperkt / ernstig / zeer ernstig ☐ ☐ ☐

152 condenserend vocht met schimmelvorming

beperkt / ernstig / zeer ernstig ☐ ☐ ☐

AFWERKING van de binnenwanden

153 beschadiging (excl. vochtschade) of verwerking / noodzakelijke afwerking ontbreekt

☐

16 TUSSENVLOER(EN) binnen de woning

AFWERKING van de plafonds

161 beschadiging (excl. vochtschade) of verwerking / noodzakelijke afwerking ontbreekt

☐

AFWERKING van de (tussen)vloer(en)

162 beschadiging (excl. vochtschade) of verwerking / noodzakelijke afwerking ontbreekt

☐

17 TRAPPEN, OVERLOPEN, BORSTWERINGEN

171 trappen, overlopen, borstweringen met gebruiksonveilige elementen (te steil / gebreken ...) / trap naar een woonfunctie ontbreekt

☐ ☐ ☐

INSTALLATIES EN COMFORTEISEN

Opmerkingen:

- De sanitaire functies/keukenfuncties worden als niet aanwezig beschouwd als ze in een lokaal zijn ondergebracht met een plafondhoogte van minder dan 180 cm.

- Niet-functionerende installaties en installaties die niet uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst, worden als onbestaand beschouwd.

18 SANITAIRE FUNCTIES/KEUKENFUNCTIE

181 lavabo met aanvoer van warm en koud water (tenzij gootsteen aanwezig)

met gebreken ☐

182 gootsteen (met aanvoer van warm en koud drinkbaar water)

met gebreken / niet aanwezig ☐ ☐

183 lig-, zit- of stortbad (met aanvoer van warm en koud water)

met gebreken / niet aanwezig ☐ ☐

184 badfunctie niet verwarmbaar/niet vorstvrij

☐

185 privé-toilet (met watertoevoer en aangesloten op de afvoerleiding) in of aansluitend bij de woning

met gebreken / niet aanwezig ☐ ☐

186 Het toilet is niet afgescheiden van woon/keukenfunctie

☐

19 ELEKTRICITEIT

191 geen stopcontact in de functie leefkamer

☐

192	geen stopcontact in een of meer slaapkamerfuncties	☐	
193	geen 2 geaarde stopcontacten in de keukenfunctie naast deze in gebruik voor de vaste toestellen (zoals koelkast, oven, microgolfoven, dampkap, boiler...)	☐	☐
194	in een woonlokaal of sanitair lokaal ontbreekt een lichtpunt	☐	
195	indicatie van een risico op elektrocutie	☐	☐
20 VERWARMING			
201	er is geen vast verwarmingsapparaat in een leefkamer		☐
21 LICHT			
211	ofwel: geen mogelijkheid tot natuurlijke verlichting in de woning		☐
	ofwel: de totale glasoppervlakte boven het maaiveld (verticaal + schuin) is minder dan 1 m²	☐	
	ofwel: onvoldoende natuurlijke verlichting in de functie leefkamer	☐	
	onvoldoende natuurlijke verlichting in een of meer slaapkamerfuncties	☒	
212	plafond in de woonlokalen ligt op minder dan 1 m boven het maaiveld	☐	
22 LUCHTKWALITEIT			
221	er is onvoldoende verluchting van de leef- én de slaapfunctie / geen mogelijkheid tot verluchting	☐	☐
222	er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie leefkamer	☐	
223	er is onvoldoende verluchting mogelijk in een of meer slaapkamerfuncties	☒	
224	er is onvoldoende verluchting mogelijk in de functie keuken	☐	
225	er is onvoldoende verluchting mogelijk in de badfunctie	☐	
226	er is onvoldoende verluchting mogelijk in de toiletfunctie	☐	
227	indicatie van een risico op CO-vergiftiging	☐	☐
23 TOEGANKELIJKHEID			
231	de woning is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke ruimte/openbaar domein	☐	
232	de woning is niet veilig toegankelijk (bv. gebreken aan gemeenschappelijke gangen, trappen...)	☐	☐
233	ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping)	☐	☒
234	een andere woning / kamer of gemeenschappelijk vertrek is enkel toegankelijk via de beoordeelde woning	☐	
235	de woning is niet slotvast afsluitbaar	☐	
236	de woning beschikt niet over een brievenbus en bel	☐	
24 TOTALE NETTOVLOEROPPERVLAKTE WOONLOKALEN			
241	totale nettovloeroppervlakte woonlokalen kleiner dan 18m²	☐	
	(Bij een woning gebouwd of vergund vóór 01/10/2016 wordt de aparte badkamer meegeteld voor maximaal 3 m².)		
25 ENERGETISCHE PRESTATIE			
	quoting in rubriek 251 en 252 is enkel mogelijk indien het EPC geen energiescore vermeldt die lager is dan ...		
	600 open bebouwing		
	550 halfopen bebouwing		
	450 gesloten bebouwing		
	400 appartement		
251	de woning bezit niet de vereiste dakisolatie / de aanwezigheid ervan kan niet aangetoond worden	daken kleiner dan 16m² / daken groter dan 16m²	☐
252	de woning bezit niet de vereiste dubbele beglazing*		
	*de vereiste dubbele beglazing is niet gehaald wanneer er geen dubbele beglazing (bestaande uit minimaal 2 glasplaten die op een bepaalde afstand van elkaar luchtdicht met elkaar verbonden zijn, zodat een isolerende ruimte tussen de glasplaten of spouw ontstaat) aanwezig is in de woonlokalen en badkamer.		
		in één woonlokaal / in meerdere woonlokalen	☐
253	de woning voldoet niet aan de vereiste energienorm of er kan niet worden aangetoond dat de woning voldoet aan de vereiste energienorm		☐
	quoting in rubriek 253 vanaf 01/01/2030 kan alleen als het energielabel lager is dan:		
	voor open en halfopen bebouwing:	vanaf 01/01/2030: label E	
		vanaf 01/01/2035: label D	
		vanaf 01/01/2040: label C	
	voor appartementen en gesloten bebouwing:	vanaf 01/01/2030: label D	
		vanaf 01/01/2035: label C	
26 VEILIGHEID- EN/OF GEZONDHEIDSRISICO'S			
261	de woning voldoet niet aan de rookmeldersverplichting	☐	
262	ander veiligheids- en/of gezondheidsrisico		☐

EINDBEOORDELING DEEL C

Aantal

I	II	III
3	0	1

AANTAL DEEL B (overdracht)

I	II	III
0	0	0

Als er 7 of meer gebreken van categorie I zijn wordt er een gebrek van categorie II toegekend

I	II	III
	0	

EINDBEOORDELING WONING

TOTAAL DEEL B + DEEL C =

I	II	III
3	0	1

Bij aanwezigheid van minstens één gebrek van categorie II, adviseert de gewestelijke ambtenaar de WONING ongeschikt te verklaren en het conformiteitsattest te weigeren. Bij aanwezigheid van minstens één gebrek van categorie III, adviseert de gewestelijke ambtenaar de WONING onbewoonbaar en ongeschikt te verklaren en het conformiteitsattest te weigeren.

OPMERKINGEN:

Er is een EPC aanwezig met een voldoende lage energiescore.

112: *Er is lichte schimmelvorming zichtbaar ter hoogte van de buitenmuur. Dit wordt best opgevolgd zodat dit niet erger wordt.*

211: *Er is onvoldoende natuurlijke lichtinval mogelijk. De totale glasoppervlakte van de ramen in een woonlokaal mag niet gevoelig lager liggen dan 1/12 van de nettovloeroppervlakte van dat lokaal.*

223: *Er is niet voldaan aan de minimale vereisten voor verluchting van de slaapkamer. Er is geen raam of verluchttingsrooster aanwezig langs waar voldoende verse buitenlucht kan binnenkomen.*

233: *Er is een raam aanwezig waarbij de hoogte van de opengaande delen tov de vloer minder is dan 75 cm. 53,5 cm werd gemeten. Een bijkomende valbeveiliging (borstwering) is te voorzien.*

Een borstwering is voldoende veilig als aan volgende vereisten voldaan is:

- de borstwering is stevig en is ook stevig verankerd in de ruwbouwconstructie;
- de onderste helft van de borstwering is niet makkelijk te beklimmen en eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of kruipen;
- indien aan bovenstaande vereisten is voldaan, volstaat een hoogte van 75 cm;

Als een deel van de borstwering uit een makkelijk bereikbaar en stabiel vlak bestaat, dan wordt de nodige hoogte vanaf dat vlak beschouwd. Ook bij lage opengaande ramen met een makkelijk bereikbaar en breed raamtablet telt de hoogte vanaf dit raamtablet.

Bijkomende opmerkingen:

Vanaf 1/01/2030 zal een woning die niet voldoet aan de vereiste energienorm, zoals vermeld in rubriek 253, ongeschikt verklaard kunnen worden. Let erop tijdig de nodige werken uit te voeren om aan deze progressief verstrengende energienorm te voldoen.

Deel D: Bezettingsnorm

PARAMETERS

Bij de berekening wordt uitgegaan van het *aantal* woonlokalen (leefkamer(s), keuken en slaapkamer(s)) en de *totale nettovloeroppervlakte* ervan.

Bij een woning met een totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen kleiner dan 18 m² en gebouwd of vergund vóór 01/10/2016 wordt de oppervlakte van de aparte badkamer meegeteld voor maximaal 3 m².

Een leefruimte van minstens 8 m² met open keuken geldt als twee woonlokalen. Onder open keuken wordt verstaan: de enige kookruimte die geïntegreerd is in de leefruimte.

De nettovloeroppervlakte wordt gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 220 cm.

Bijkomend wordt bij hellende plafonds de nettovloeroppervlakte meegerekend met een vrije hoogte groter dan 180 cm.

Met de volgende lokalen wordt geen rekening gehouden:

- lokalen waarvan de in aanmerking te nemen nettovloeroppervlakte kleiner is dan 4 m²;
- lokalen die nergens een plafondhoogte van minstens 220 cm hebben.

BEREKENING

totale nettovloeroppervlakte (in m ²)	van tot	0	18	27	40	50	60	70	79	87	96	104	
mogelijk aantal personen		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Vanaf 96 m² nettovloeroppervlakte geldt elke bijkomende 8 m² voor één bijkomende persoon.

aantal woonlokalen	1	2	3	4	5	6	
mogelijk aantal personen	2	2	3	5	8	10	

Vanaf 6 woonlokalen geldt elk bijkomend lokaal voor één bijkomende persoon.

Besluit over de bezettingsnorm

Deze woning kan bewoond worden door maximaal **3** personen (= kleinste aantal)

Fotoverslag: Technische vaststellingen

Adres: Nieuwstraat 20, 9620 Zottegem



Foto 1: gevel

Aantal Foto's: 22

Datum: 21/01/2026

Referte: ON26-00001998

1. Gebouw



Foto 2:
traphal - trap met leuning



Foto 3:
keldertrap met leuning



Foto 4:
teller



Foto 5:
teller



Foto 6:
teller



Foto 7:
gevel



Foto 8:

rookmelder kelder

2. Woning: Nieuwstraat 20 (0101), 9620 Zottegem, 1ste verdieping, hele verdieping



Foto 9: 112: VOCHTSCHADE: condenserend vocht met schimmelvorming

lichte schimmelvorming buitenmuur badkamer



Foto 10: 112: VOCHTSCHADE: condenserend vocht met schimmelvorming

lichte schimmelvorming buitenmuur badkamer



Foto 11: 233: ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping)

laag venster zonder valbeveiliging



Foto 12: 233: ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping)

laag venster zonder valbeveiliging



Foto 13:

living



Foto 14:

keuken



Foto 15:
aarding keuken aangesloten



Foto 16:
terras met valbeveiliging

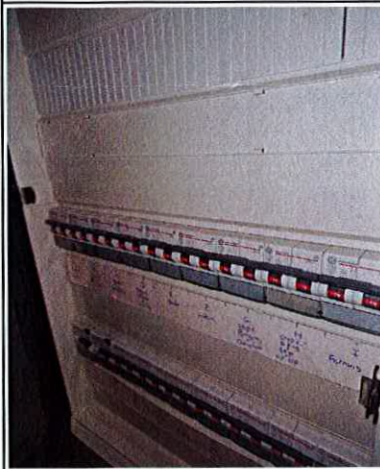


Foto 17:
zekeringen



Foto 18:
zekeringenkast gesloten



Foto 19:
CV



Foto 20:
badkamer



Foto 21:
slaapkamer



Foto 22:
rookmelder

Samenvatting onderzoek van 21/01/2026 voor entiteit EN25-00015778

Woningcontroleur: Pieter Bothuyne (Zottegem)

Overzicht van de gebreken van het onderzoek in entiteit Nieuwstraat 20 (0101), 9620 Zottegem met een eindbeoordeling **ongeschikt/onbewoonbaar**.

Pand

Gebreken in het pand

nihil

Woning Nieuwstraat 20 (0101), 9620 Zottegem hele verdieping 1ste verdieping

Oppervlakte: 41,65m²

Gebreken in de woning

BUITENMUREN (en gemeenschappelijke scheidingsmuren): 112: VOCHTSCHADE: condenserend vocht met schimmelvorming (cat 1)

Er is lichte schimmelvorming zichtbaar ter hoogte van de buitenmuur. Dit wordt best opgevolgd zodat dit niet erger wordt.

LICHT: 211: onvoldoende natuurlijke verlichting in een of meer slaapkamerfuncties (onvoldoende natuurlijke verlichting in een of meer slaapkamerfuncties) (cat 1)

Er is onvoldoende natuurlijke lichtinval mogelijk. De totale glasoppervlakte van de ramen in een woonlokaal mag niet gevoelig lager liggen dan 1/12 van de nettovloeroppervlakte van dat lokaal.

LUCHTKWALITEIT: 223: er is onvoldoende verluchting mogelijk in een of meer slaapkamerfuncties (cat 1)

Er is niet voldaan aan de minimale vereisten voor verluchting van de slaapkamer. Er is geen raam of verluchttingsrooster aanwezig langs waar voldoende verse buitenlucht kan binnenkomen.

TOEGANKELIJKHEID: 233: ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping) (cat 3)

Er is een raam aanwezig waarbij de hoogte van de opengaande delen tov de vloer minder is dan 75 cm. 53;5 cm werd gemeten. Een bijkomende valbeveiliging (borstwering) is te voorzien.

Een borstwering is voldoende veilig als aan volgende vereisten voldaan is:

- de borstwering is stevig en is ook stevig verankerd in de ruwbouwconstructie;
- de onderste helft van de borstwering is niet makkelijk te beklimmen en eventuele openingen zijn klein zodat er niemand doorheen kan rollen of kruipen;
- indien aan bovenstaande vereisten is voldaan, volstaat een hoogte van 75 cm;

Als een deel van de borstwering uit een makkelijk bereikbaar en stabiel vlak bestaat, dan wordt de nodige hoogte vanaf dat vlak beschouwd. Ook bij lage opengaande ramen met een makkelijk bereikbaar en breed raamtablet telt de hoogte vanaf dit raamtablet.