



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE (HUISHOUDELIJK)

Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie Volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5

Ref:	Dossiernr: K22-0547	Aanvrager: mounier Chebil
Datum: 28/09/2022	Verslagnr: KV14288-MCH	Inspecteur: Mounier Chebil
Installatie	Eigenaar	Verantwoordelijke werken
Wooneenheid	Behzed Aouf	Behzed Aouf
Warande 51	Warande 51	
9660 Brakel	9660 Brakel	
	Tel: 0484432466	
Bouwjaar volgens verklaring klant:	Na 01/06/2020	

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 28/09/2047

Algemene gegevens elektrische installatie

Gegevens verdeler

EAN: 541448820063012710
kWh meter nr.: 30163811

Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 7388 kWh

☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 230V
Max nominale stroom: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: EXVB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA
Aantal schakelborden: 1

Aantal eindstroombanen: 20

Schakelbord 1

19 x 20A - 2P
1 x 40A - 2P

Differentiaalschakelaar

300mA - 40 - 2P

Type: A

Differentiaalschakelaar

30mA - 40 - 2P

Type: A



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



Controles

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☒ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: | |

Metingen

- | | |
|---|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 7.03 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 54.5 MOhm bij 500 V |
|---|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8126350: 86

Besluiten


De nieuwe installatie voldoet

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 28/09/2047

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (6 pagina's)


Digitaal ondertekend
29/09/2022
Mounier Chebil

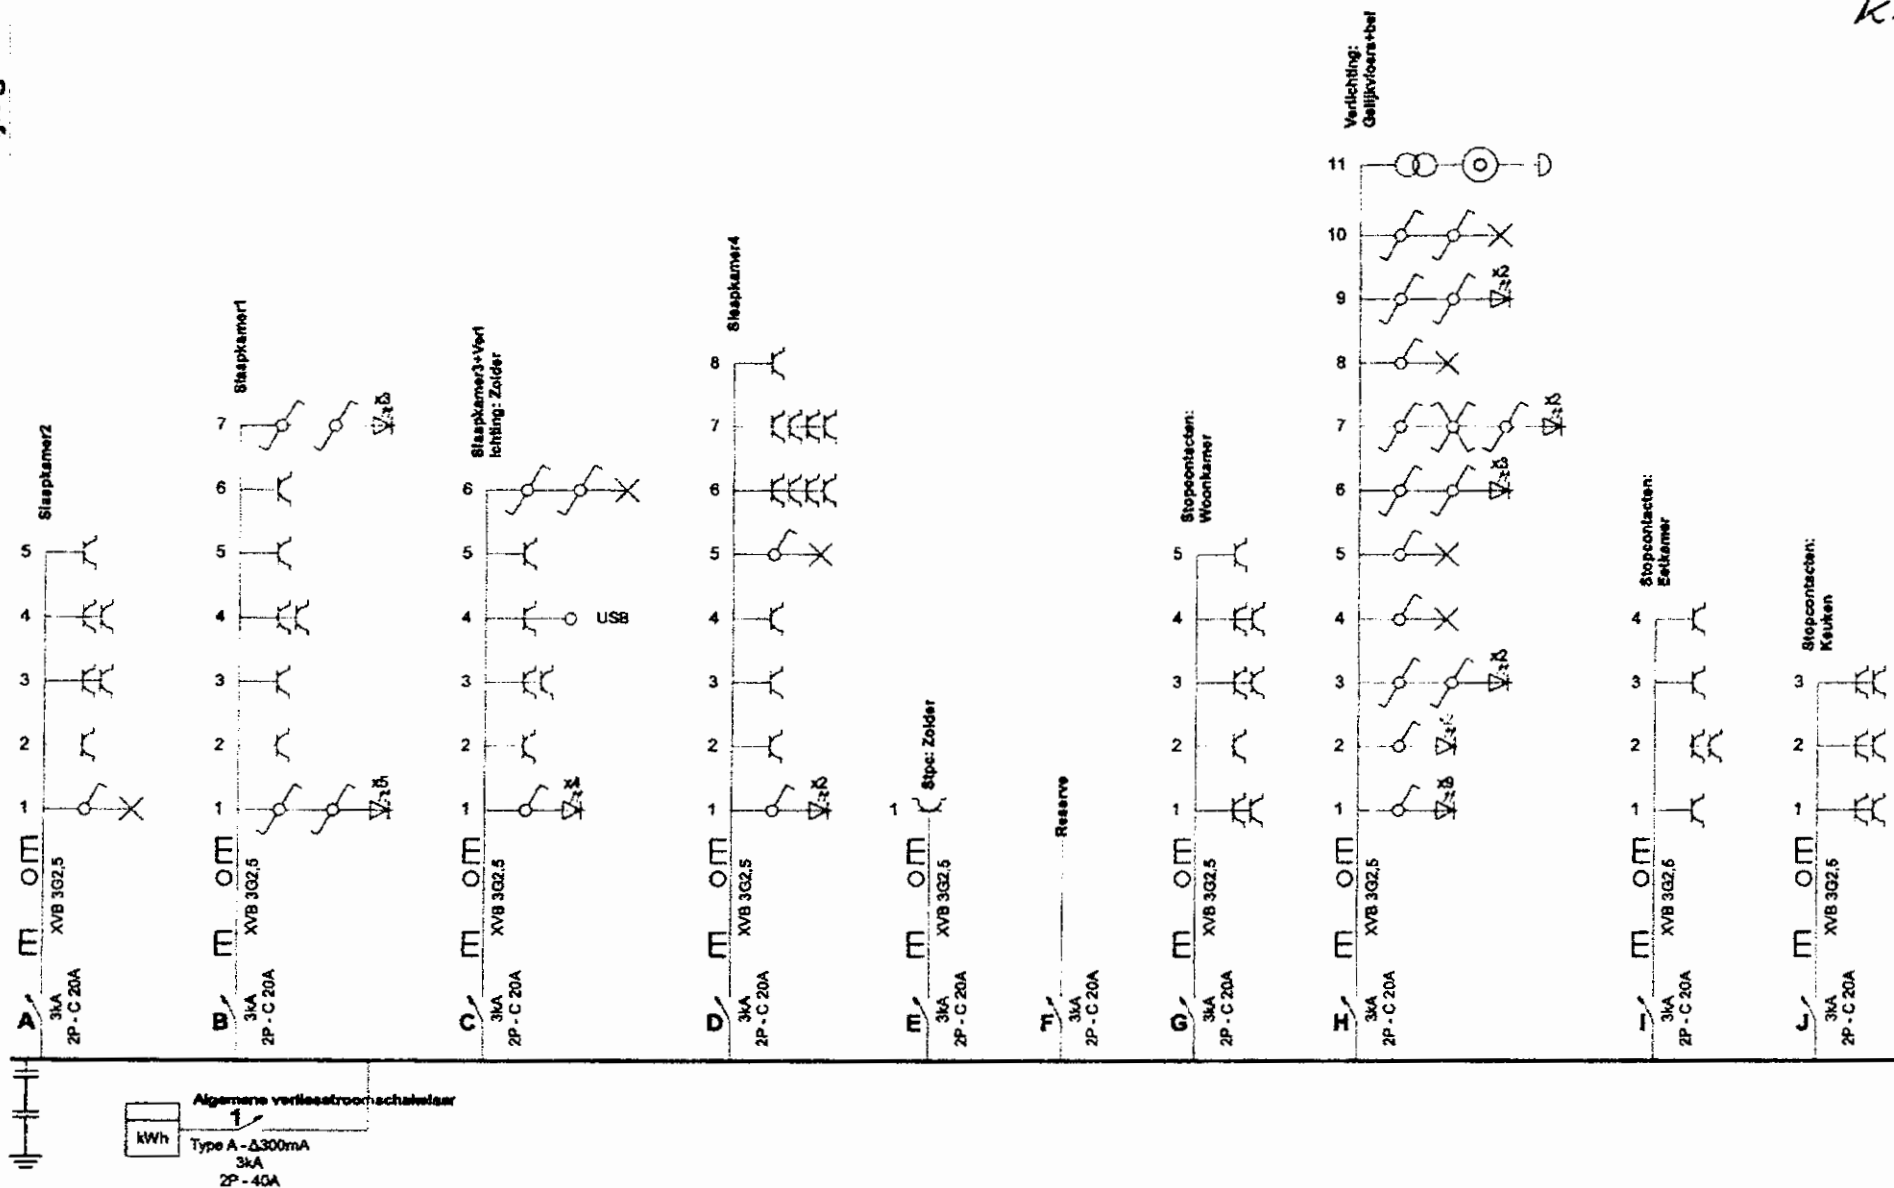

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem

Tel.: 09 282 58 88 GSM: 047 23 51 13

e-mail: info@keakeuringen.be

Chebil Mounier

KEA 28/09/2012

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur


Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 1/6

Eendraad:

2 x 230V -

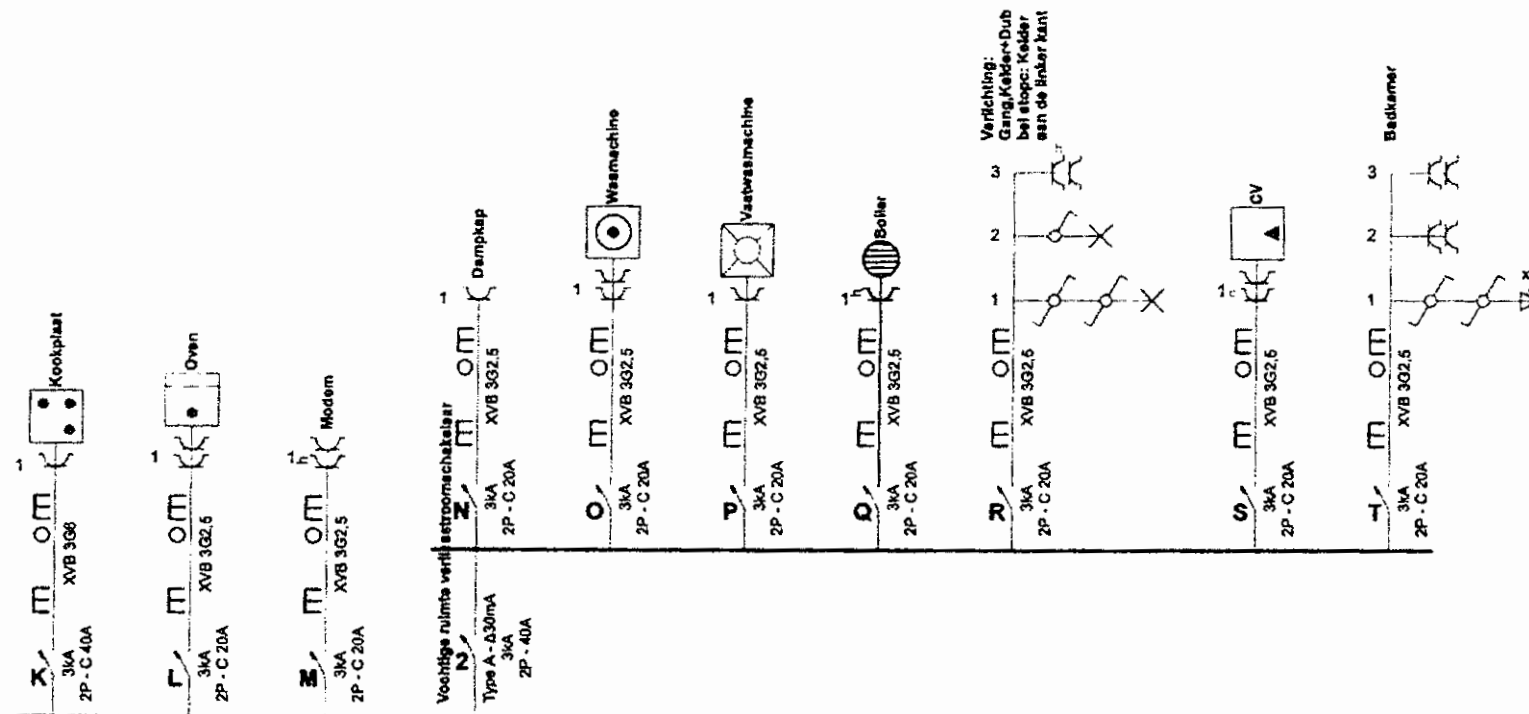

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48a

9850 Landegom

Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43

e-mail: info@keakeuringen.be

28/09/2022



Chebil Mounier

KEA

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel

GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur

Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel


GSM: 0484432466

p. 2/6

Eendraads

2 x 230V ~

Warande 51 9660 Brakel: Gelijkvloers

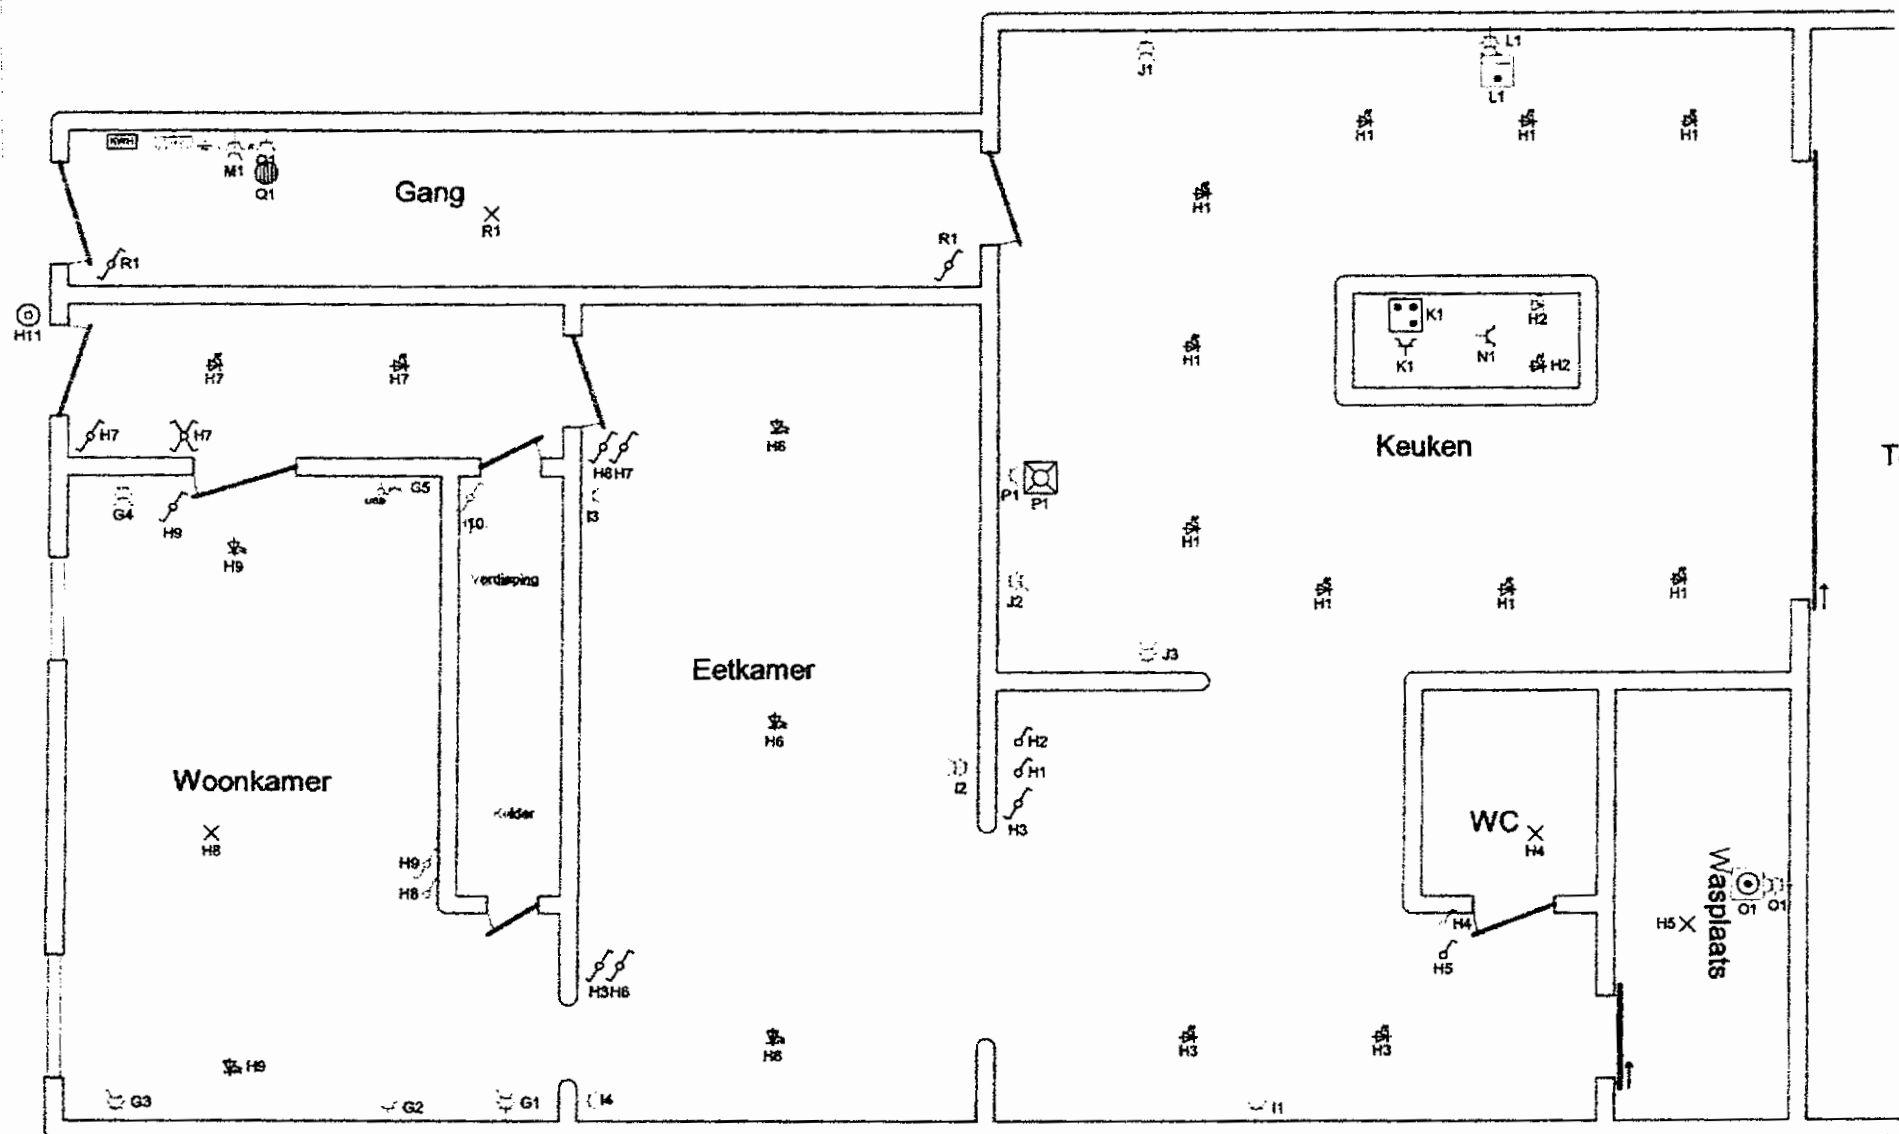

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 LandegemTel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 19 61
e-mail: info@keakeuringen.be

Chebil Mounier

28/03/2022

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466


p. 3/8

Situatied


2 x 230V ~

Warande 51 9660 Brakel: Verdiepingen

1e Verdieping

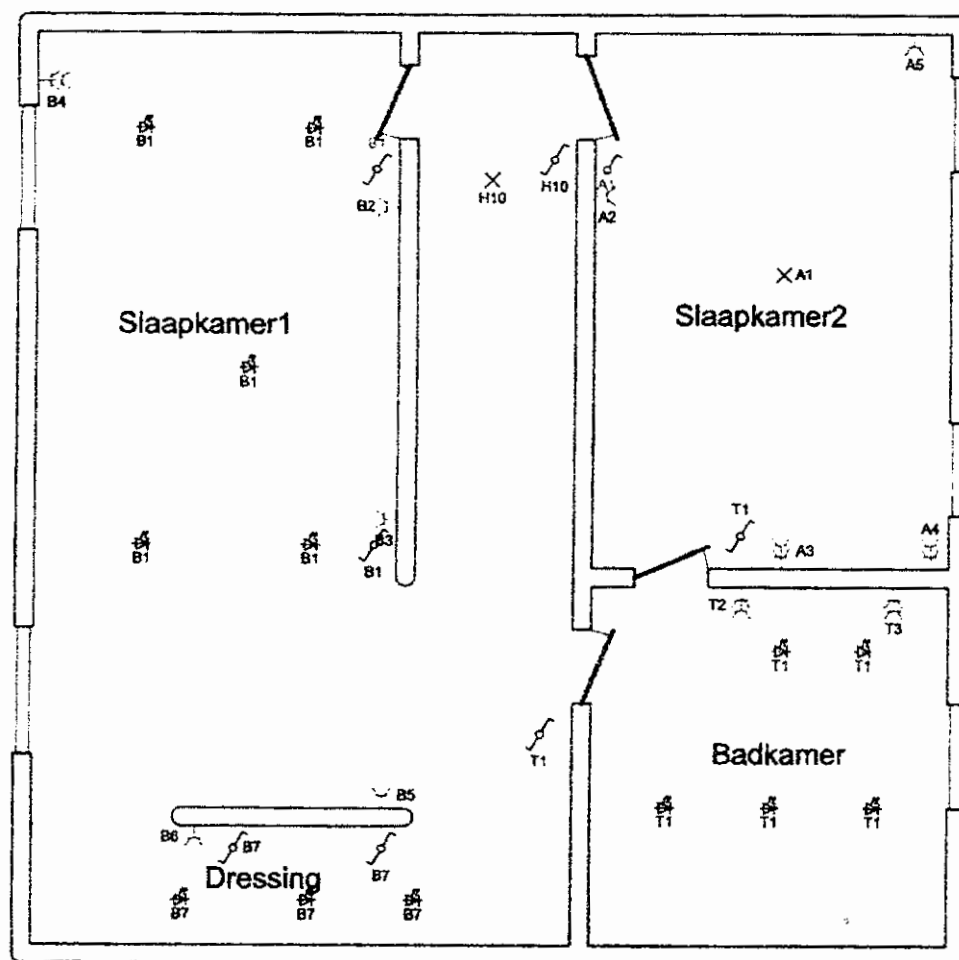

2e Verdieping

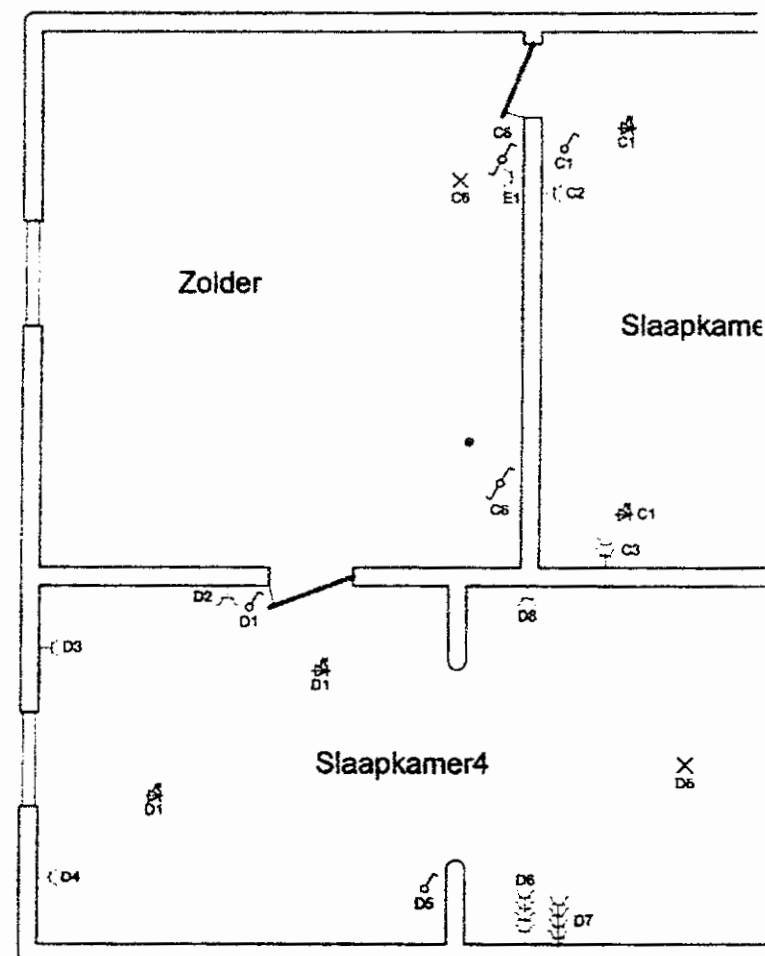

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem

Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 51 51

e-mail: info@keakeuringen.be



Chebil Mounier

KEA

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur


Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 4/6

Situatiesc

2 x 230V -

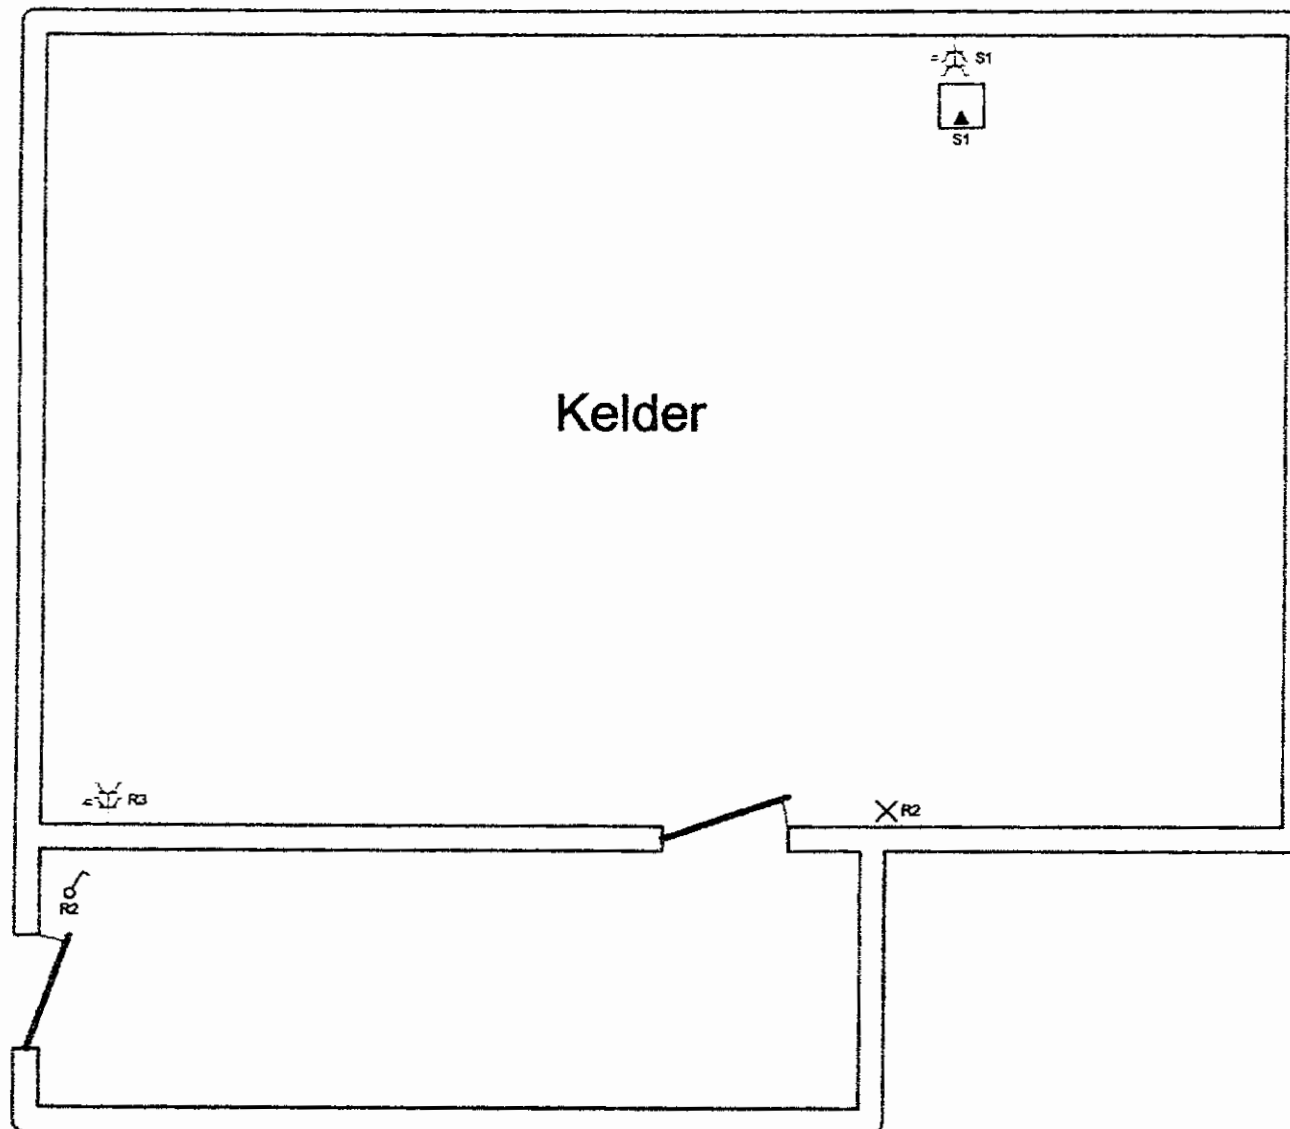

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48a

9850 Landegem

Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 42

e-mail: info@keakeuringen.be



Chebil Mounier

28/09/2022

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel

GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur

Behzed Aouf

Warande 51 9660 Brakel

GSM: 0484432466

p. 5/6

Situatiesc

2 x 230V ~

- 1 Algemene verliesstroomschakelaar
- A Slaapkamer2
- B Slaapkamer1
- C Slaapkamer3+Verlichting: Zolder
- D Slaapkamer4
- E Stpc: Zolder
- F Reserve
- G Stopcontacten: Woonkamer
- H Verlichting: Gelijkvloers+bel
- I Stopcontacten: Eetkamer
- J Stopcontacten: Keuken
- K Kookplaat
- L Oven
- M Modem
- 2 Vochtige ruimte verliesstroomschakelaar
- N Dampkap
- O Wasmachine
- P Vaatwasmachine
- Q Boiler
- R Verlichting: Gang,Kelder+Dubbel stopc: Kelder aan de linker kant
- S CV
- T Badkamer

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem

Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51

e-mail: info@keakeuringen.be



Chebil Mounier

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur


Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 6/6
Lijst Kring


2 x 230V ~

Warande 51 9660 Brakel: Verdiepingen

1e Verdieping

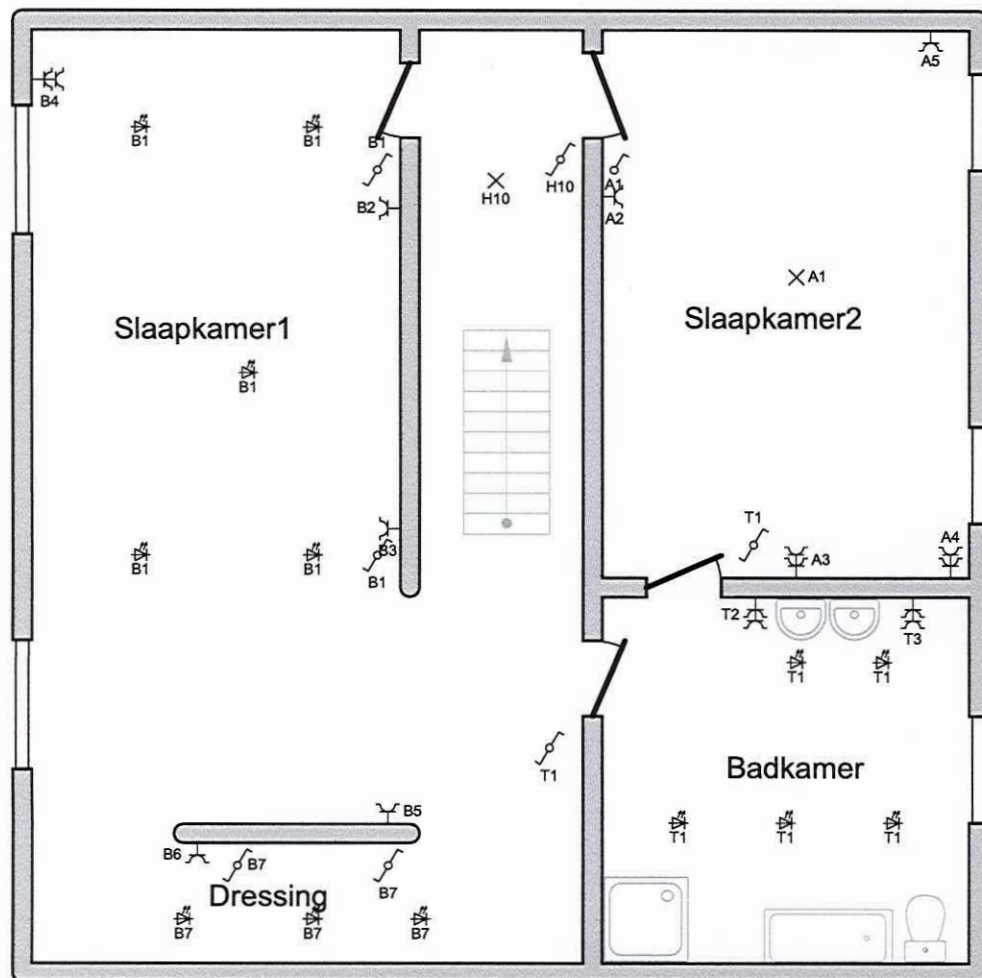

2e Verdieping

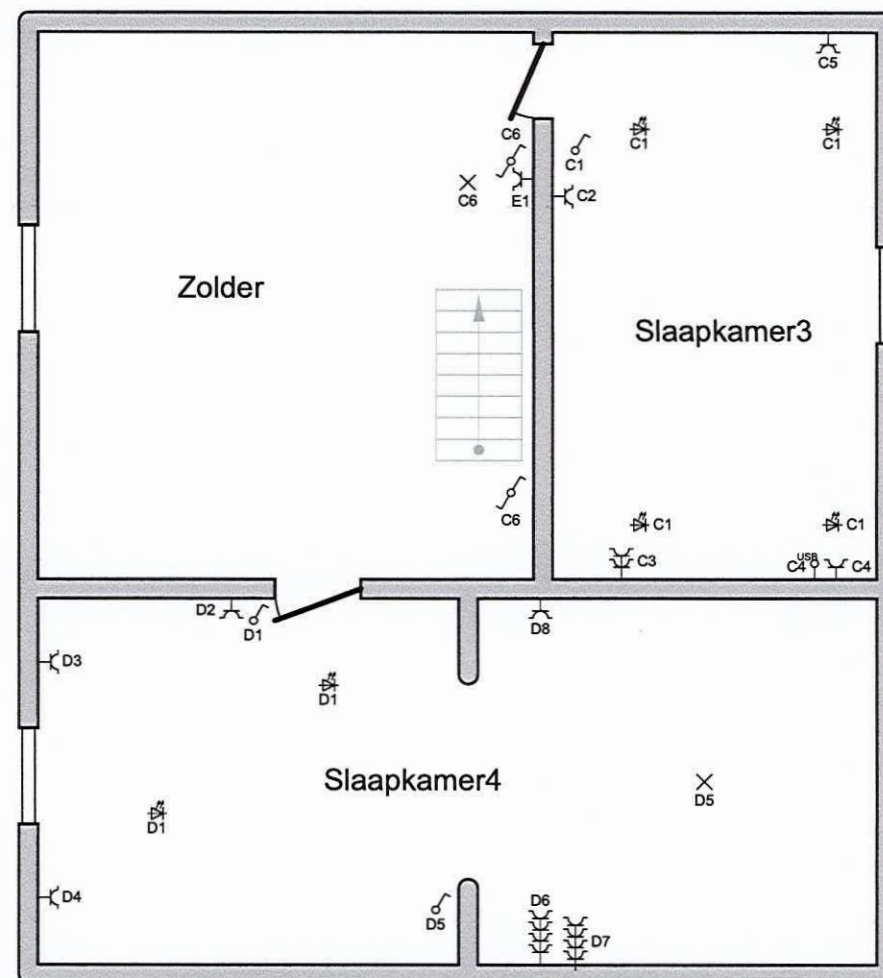

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466
EAN 541448820063012710

Installateur


Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 4/6

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Warande 51 9660 Brakel: Gelijkvloers

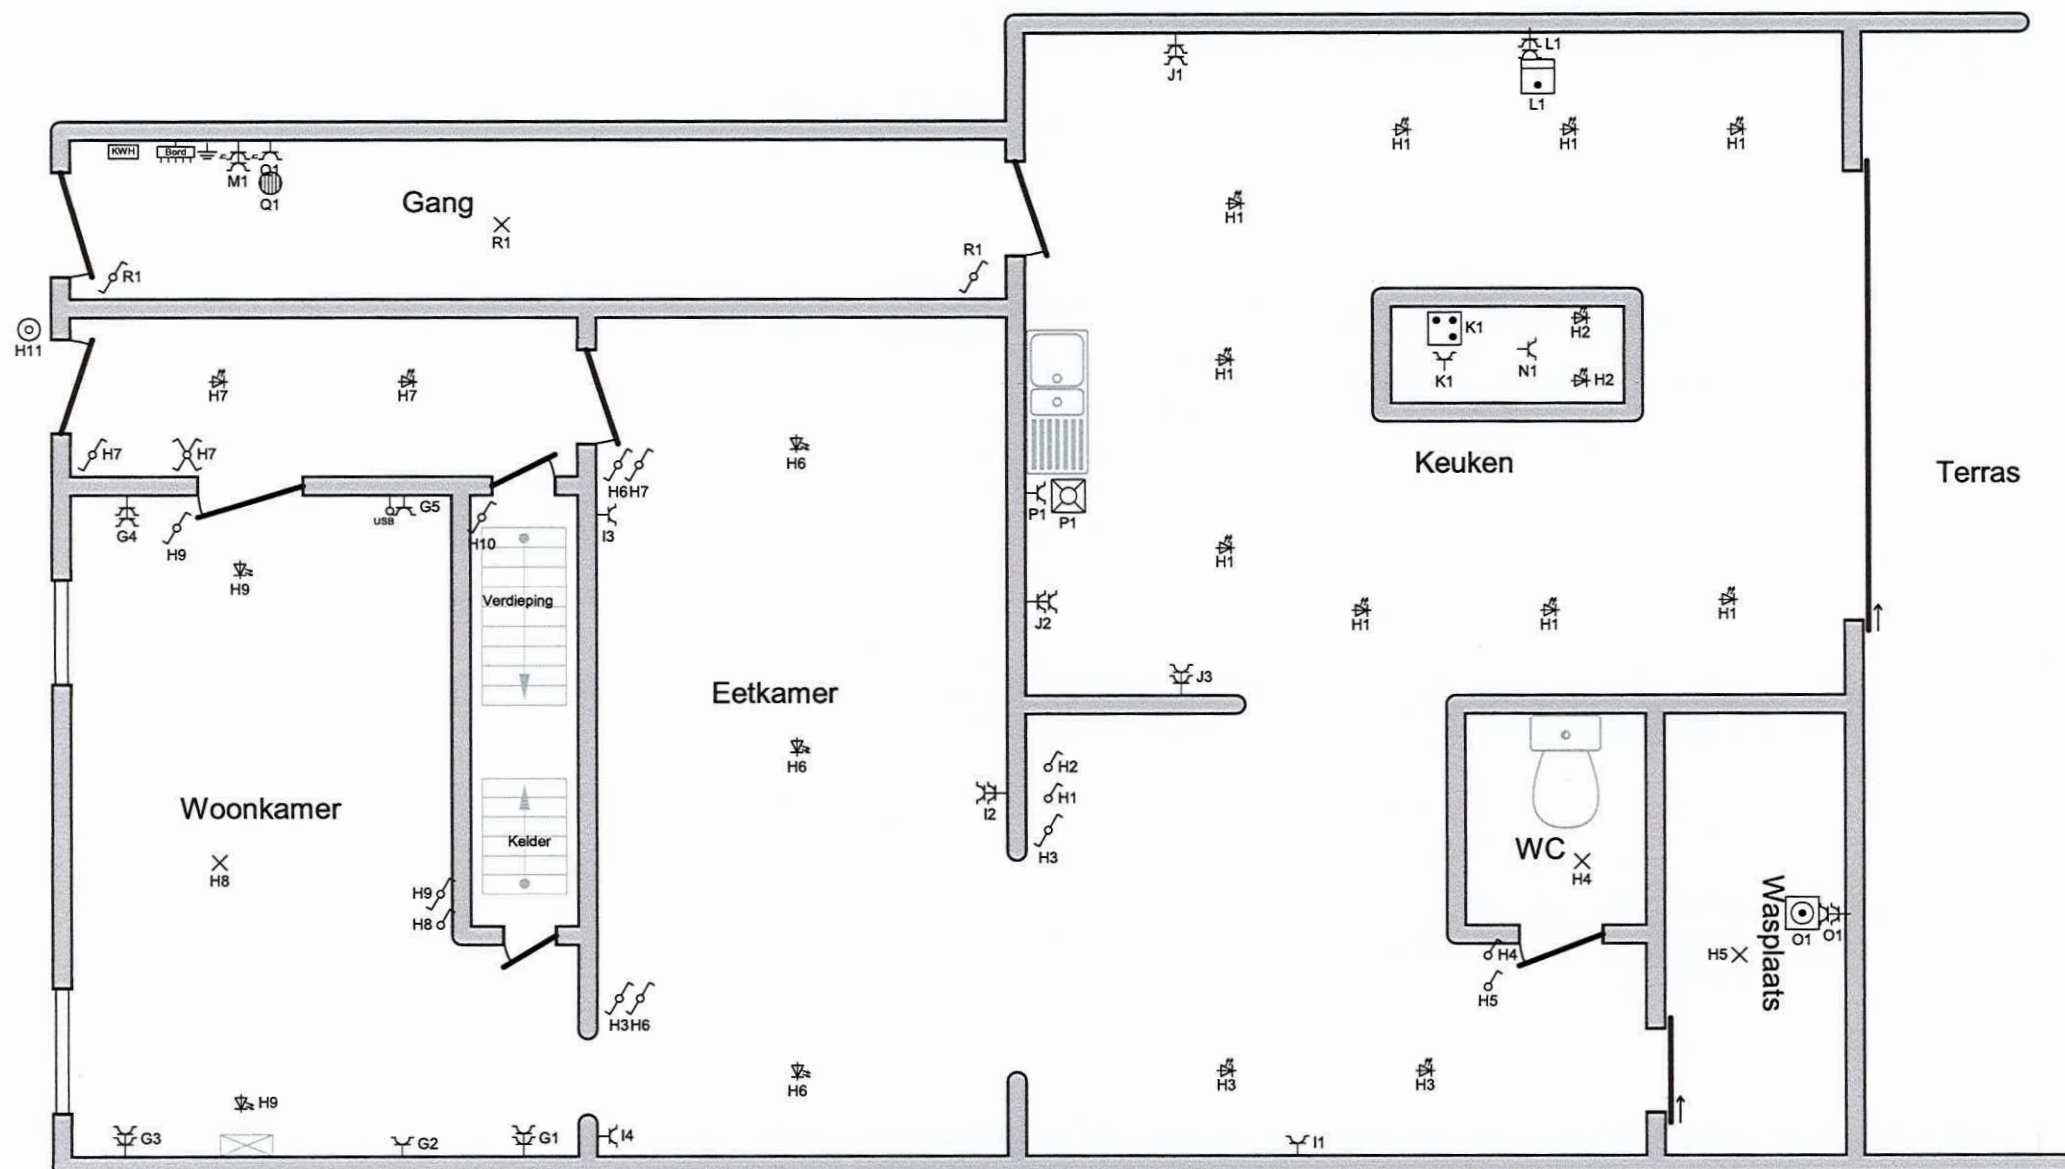

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710


Installateur

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 3/6

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

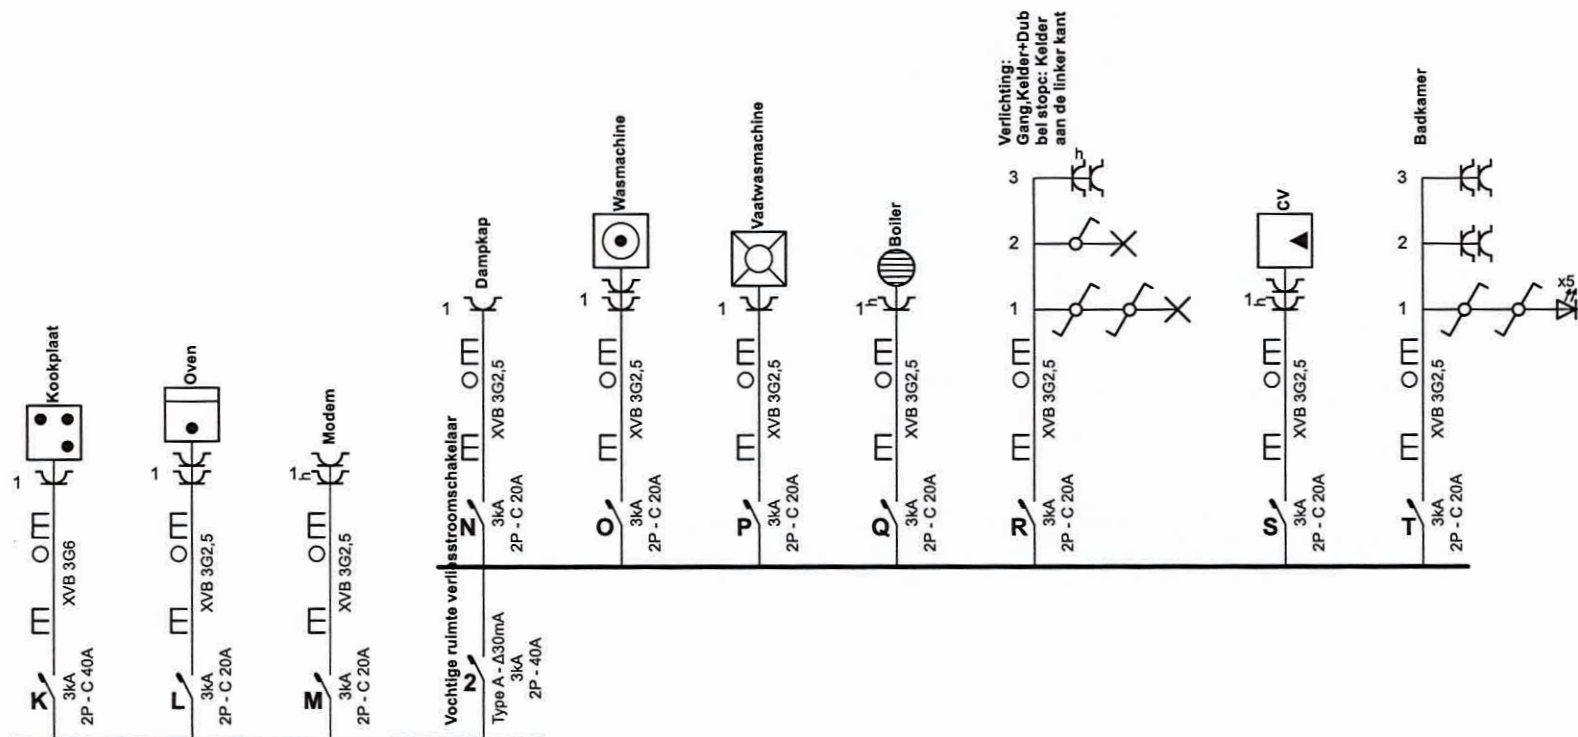

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710


Installateur

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 2/6

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

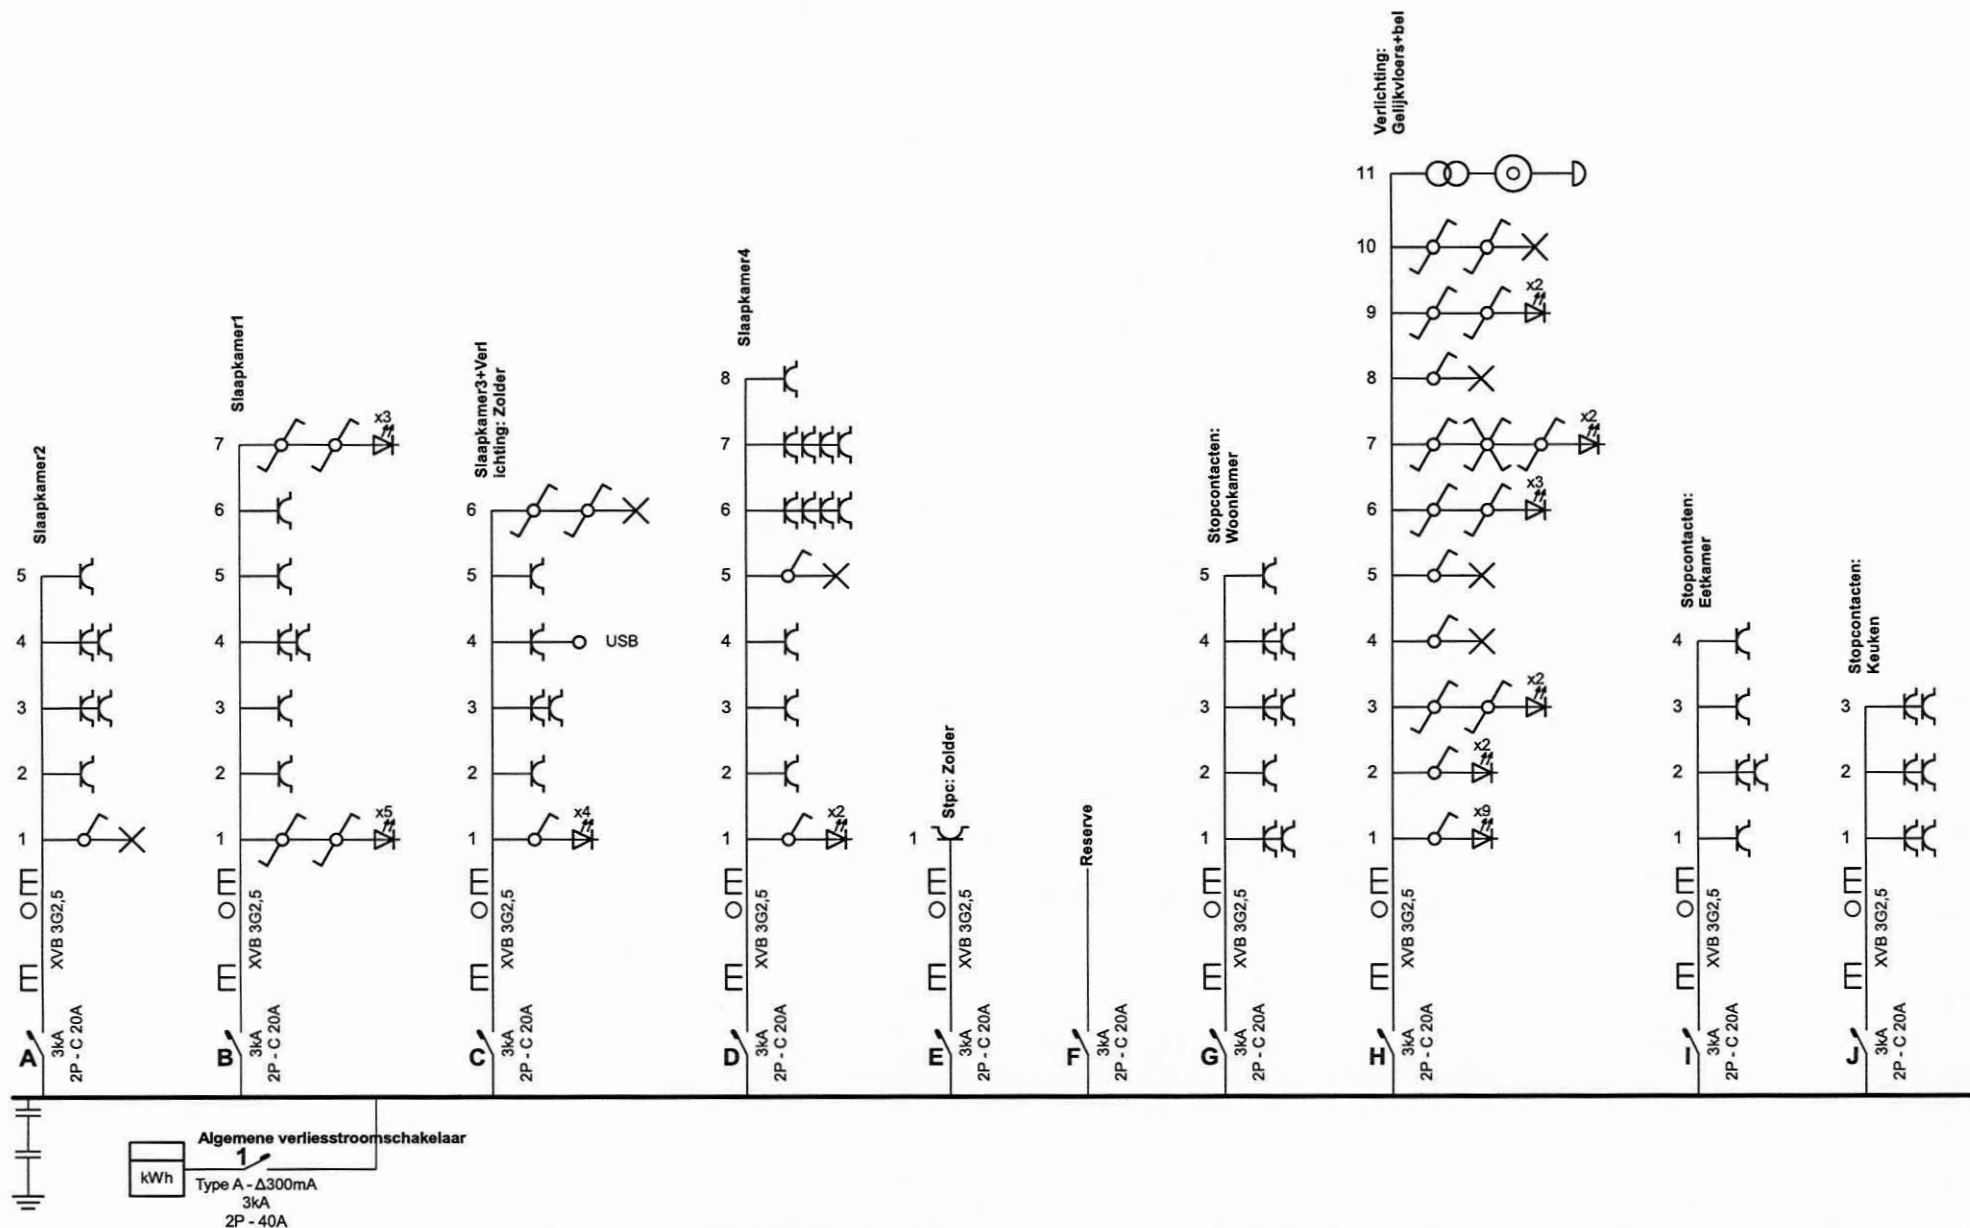


Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466
EAN 541448820063012710

Installateur
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

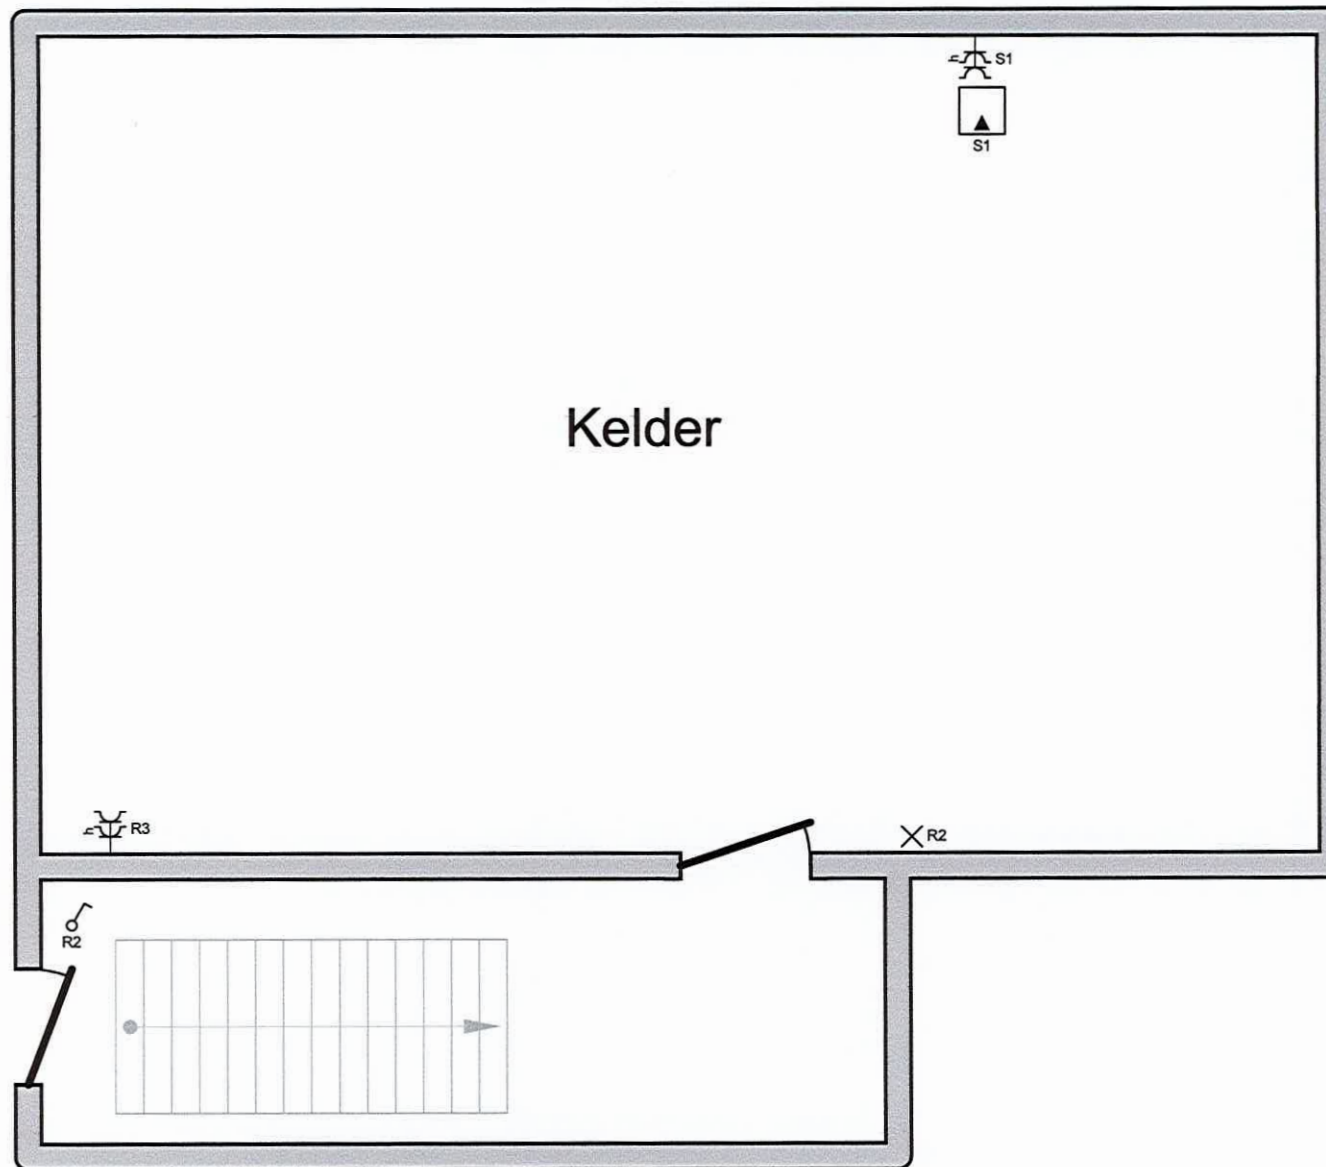

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710


Installateur

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 5/6

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

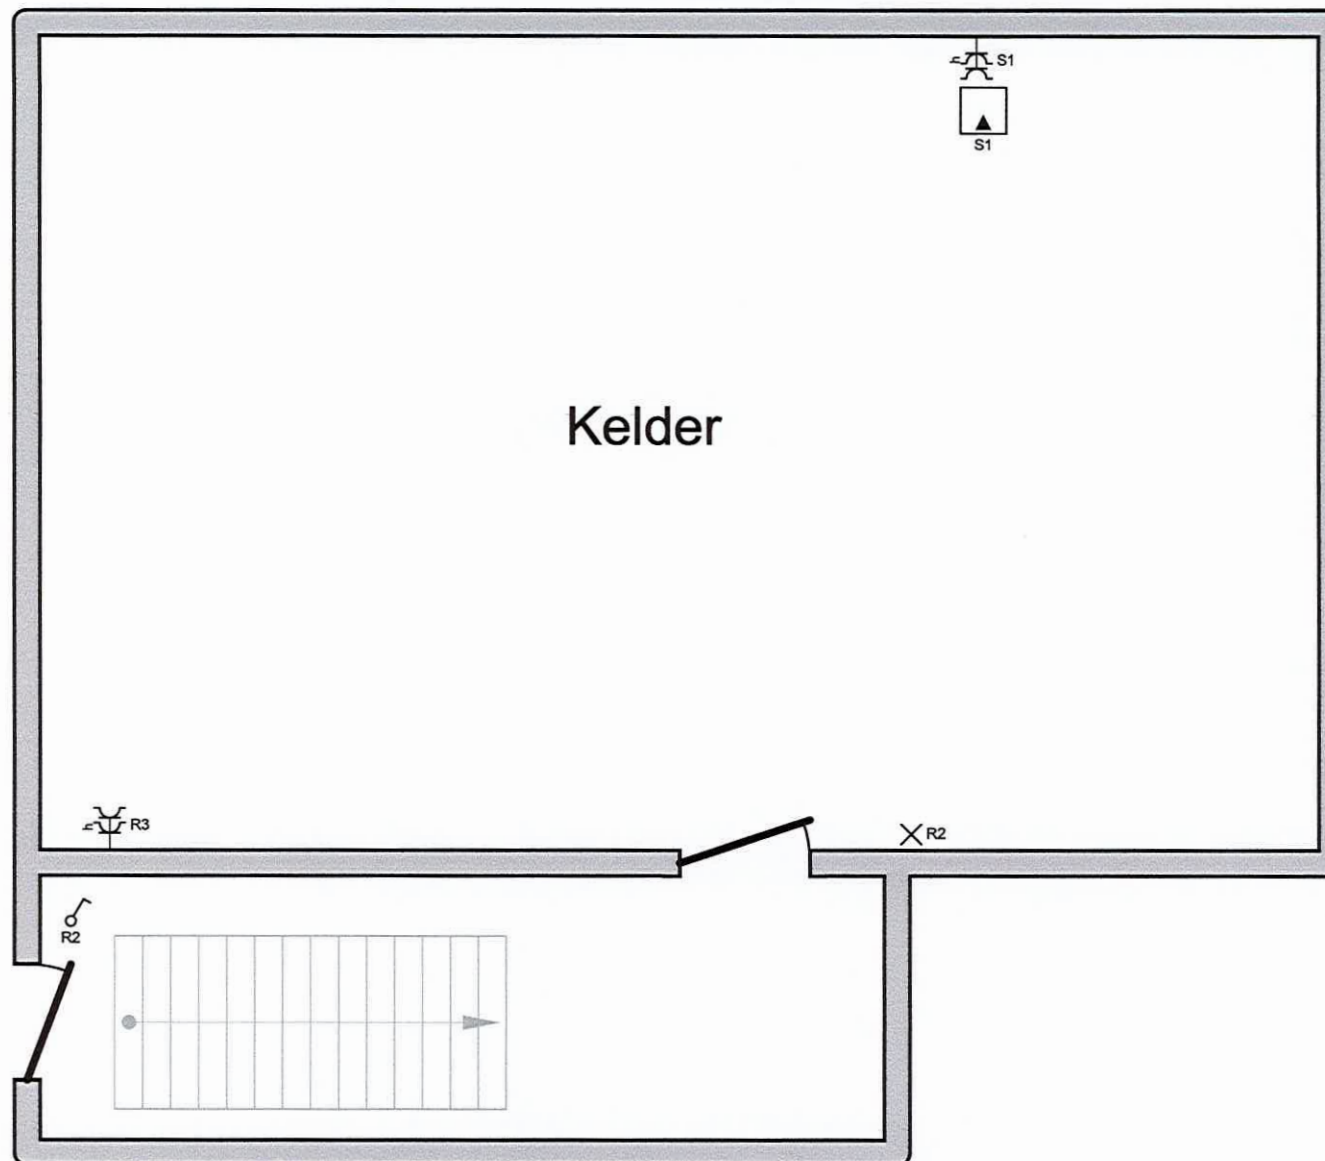

Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466
EAN 541448820063012710

Installateur
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466


p. 5/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

1	Algemene verliesstroomschakelaar
A	Slaapkamer2
B	Slaapkamer1
C	Slaapkamer3+Verlichting: Zolder
D	Slaapkamer4
E	Stpc: Zolder
F	Reserve
G	Stopcontacten: Woonkamer
H	Verlichting: Gelijkvloers+bel
I	Stopcontacten: Eetkamer
J	Stopcontacten: Keuken
K	Kookplaat
L	Oven
M	Modem
2	Vochtige ruimte verliesstroomschakelaar
N	Dampkap
O	Wasmachine
P	Vaatwasmachine
Q	Boiler
R	Verlichting: Gang,Kelder+Dubbel stopc: Kelder aan de linker kant
S	CV
T	Badkamer

Erkend Organisme KEA Renaat de Rudderstraat 48a 9850 Landegem Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51 e-mail: info@keakeuringen.be	Plaats van de elektrische installatie Behzed Aouf Warande 51 9660 Brakel GSM: 0484432466 EAN 541448820063012710	Installateur Behzed Aouf Warande 51 9660 Brakel GSM: 0484432466	p. 6/6 Lijst Kringen 2 x 230V ~ 50Hz
Schema's getekend door: Tralotec			

Warande 51 9660 Brakel: Gelijkvloers

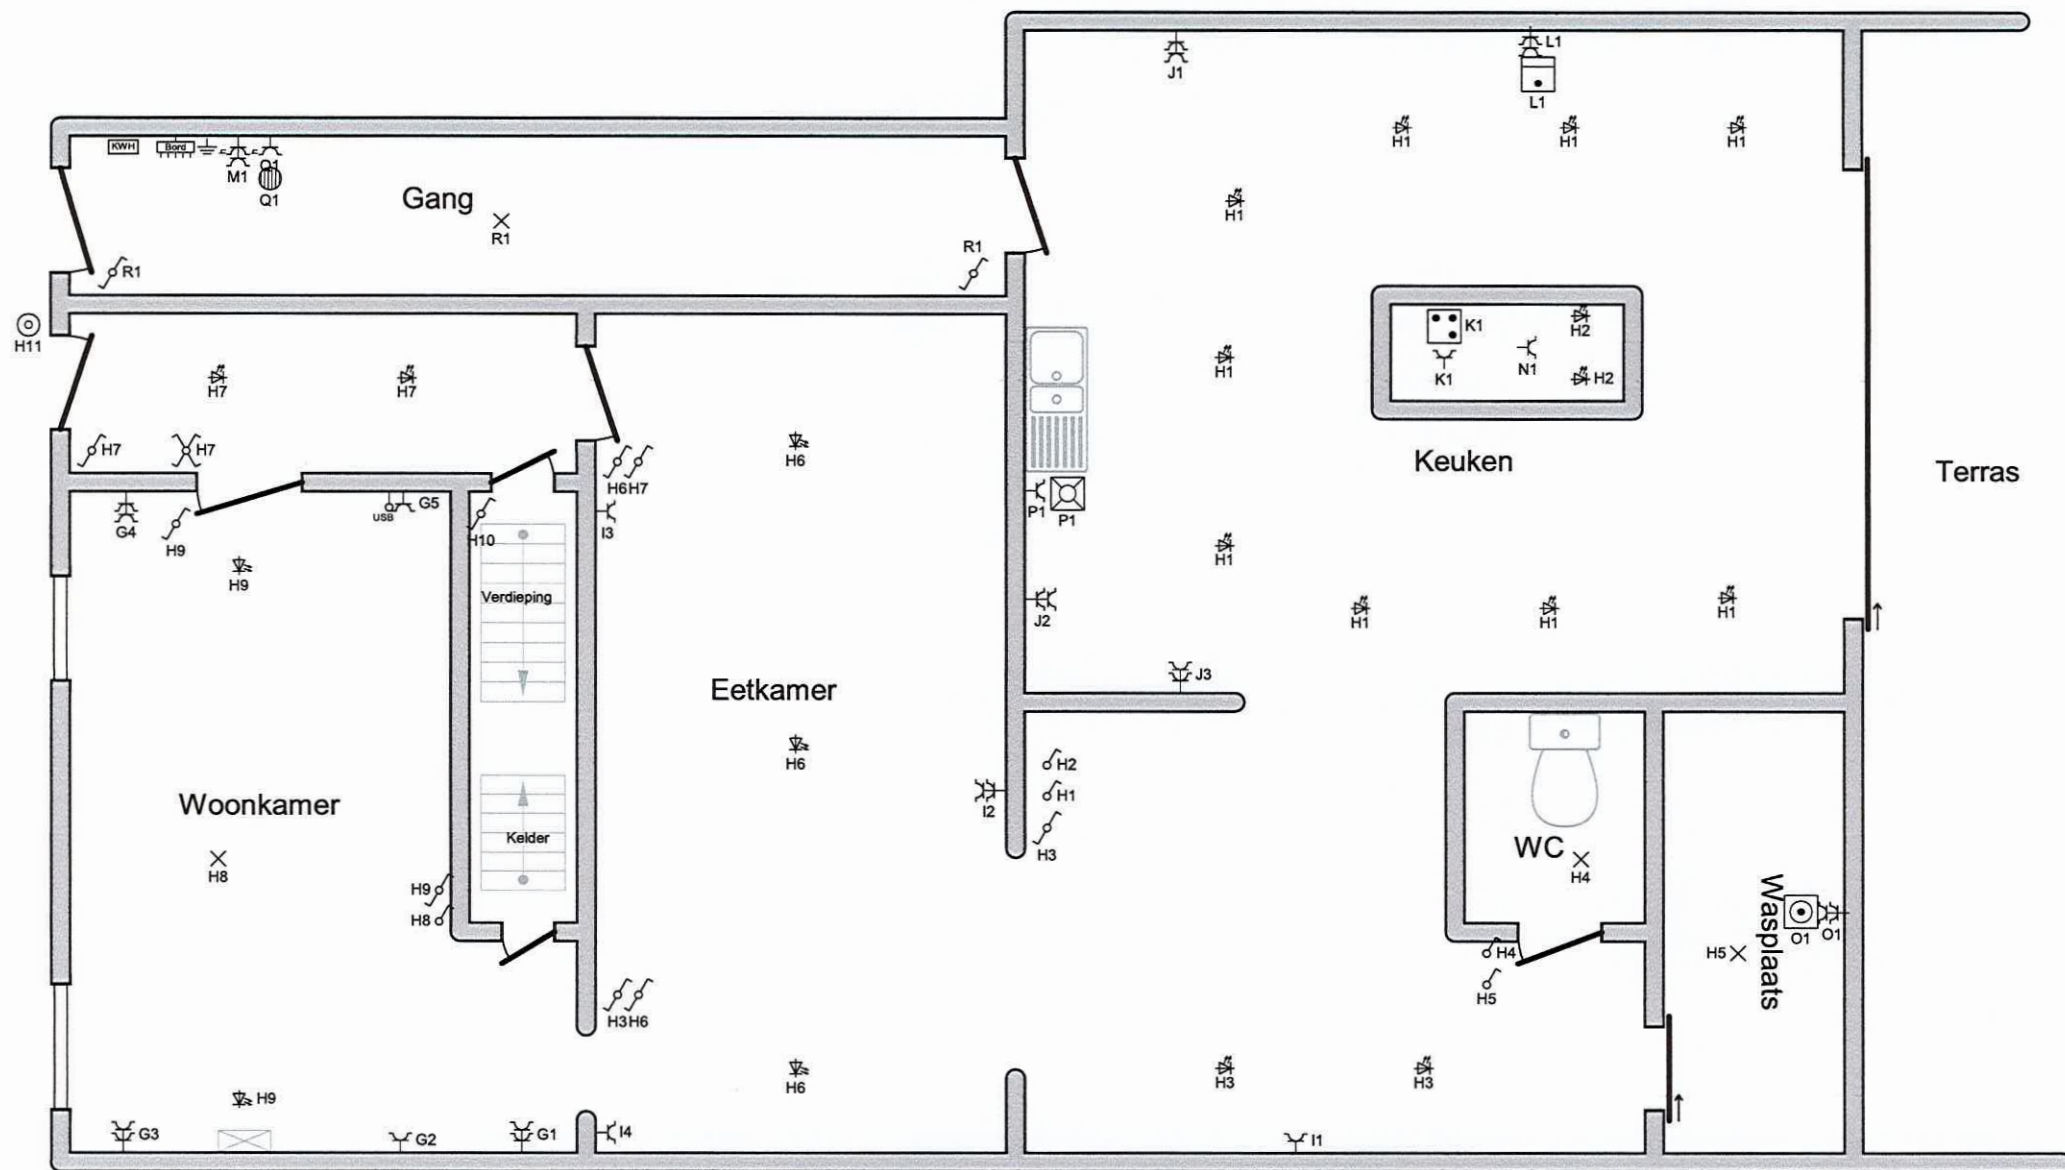

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466


p. 3/6

Situatieschema


2 x 230V ~ 50Hz

Warande 51 9660 Brakel: Verdiepingen

1e Verdieping

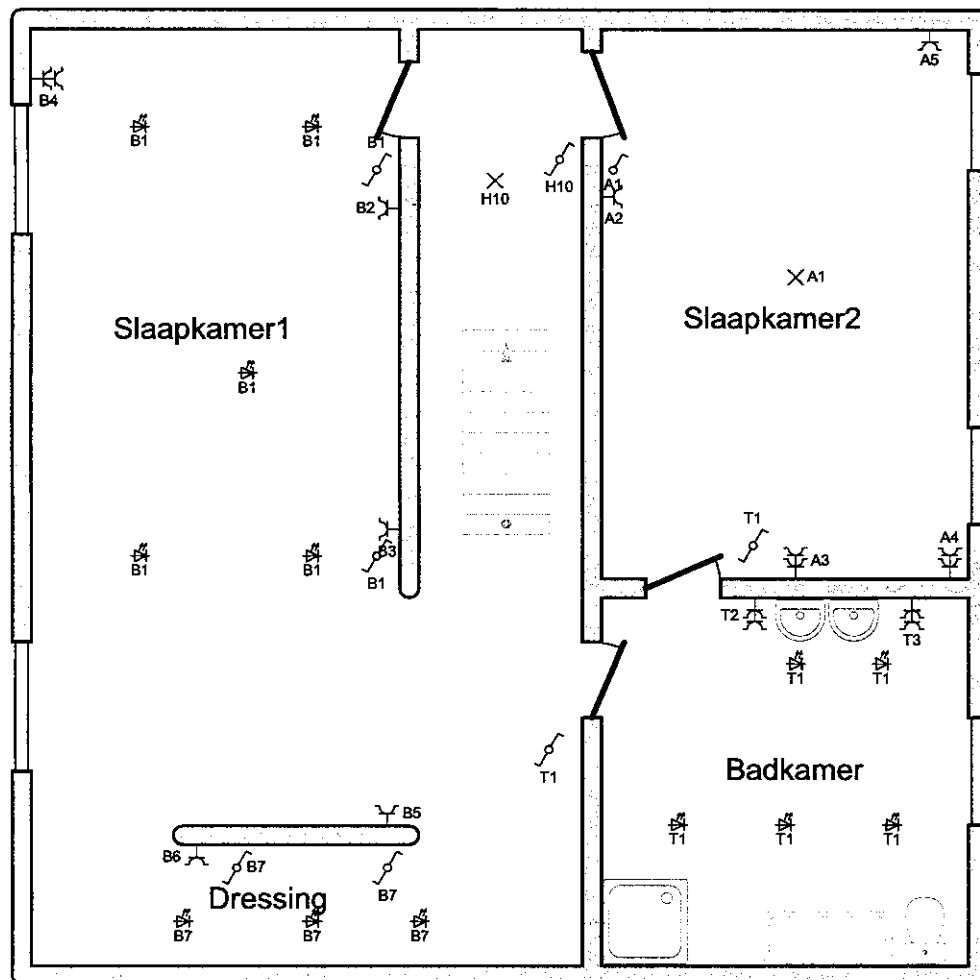

2e Verdieping

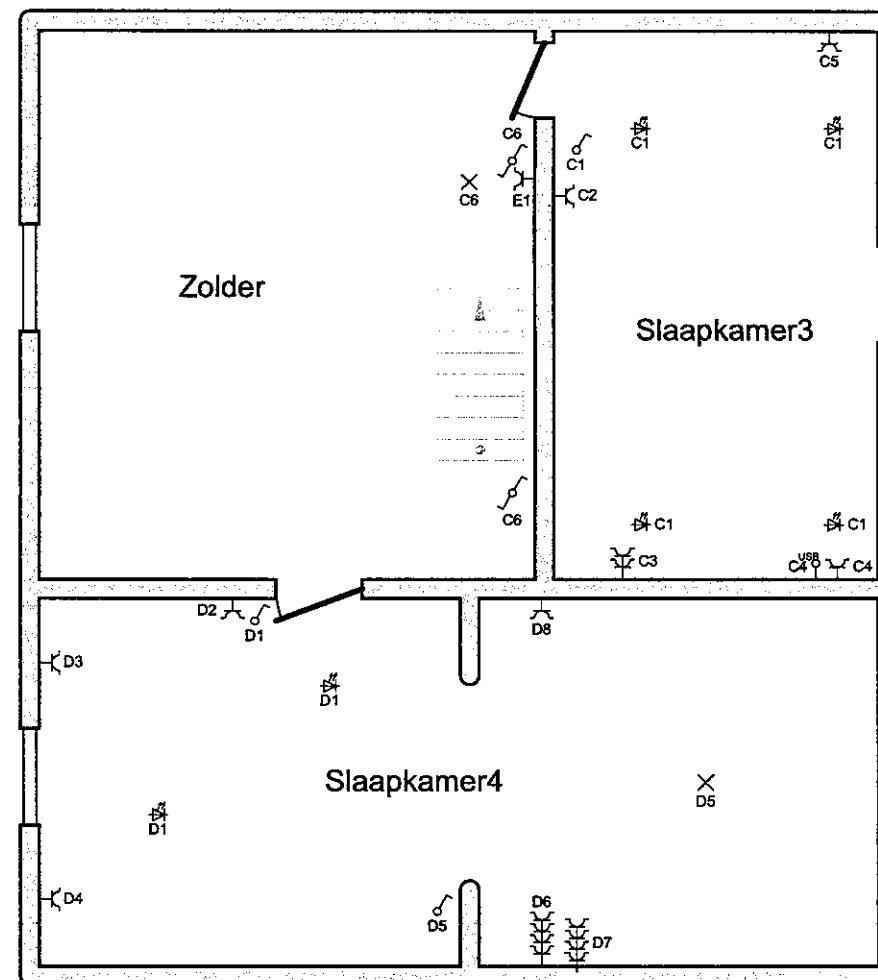


Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466
EAN 541448820063012710

Installateur
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 4/6
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

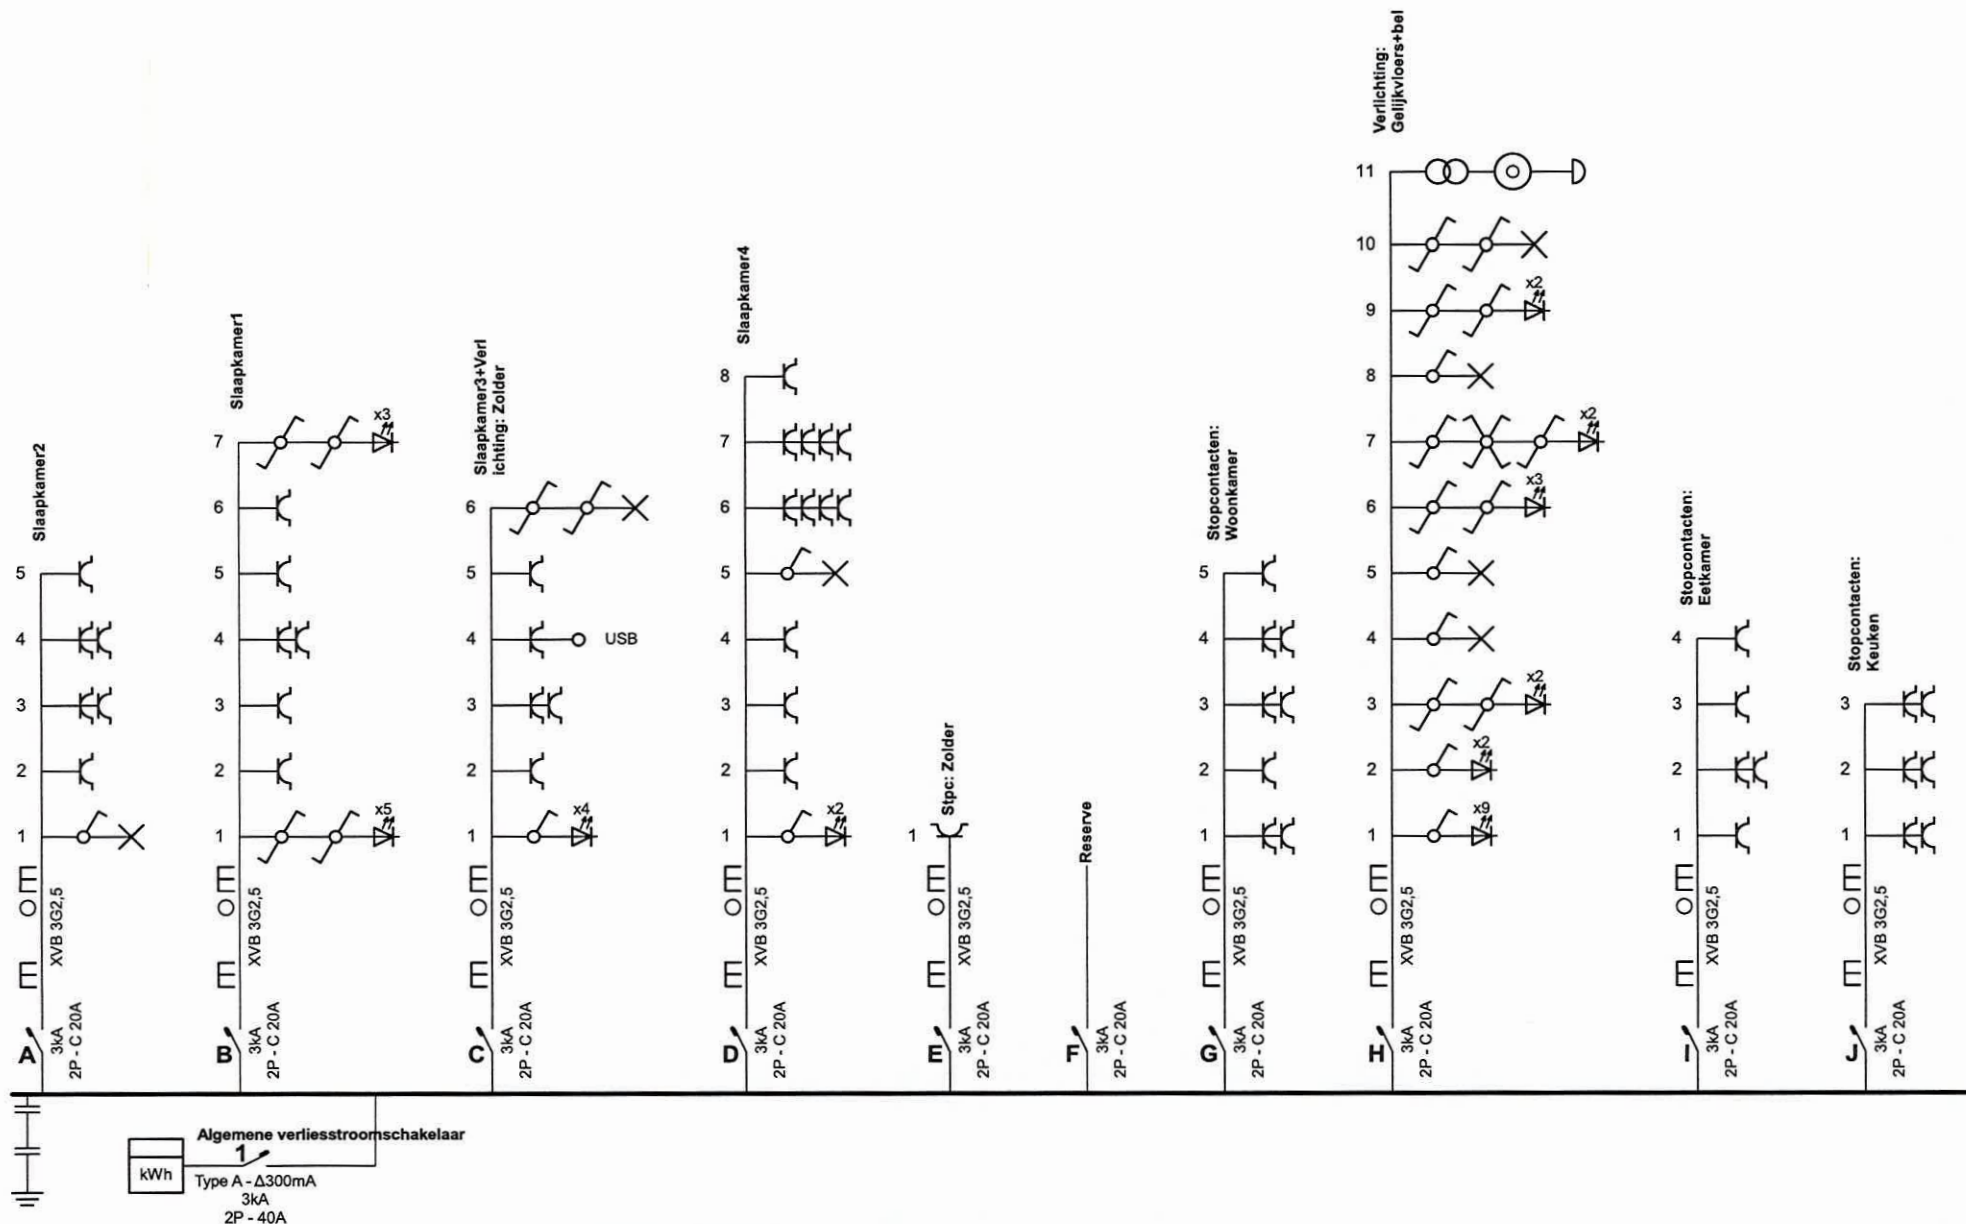


Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466
EAN 541448820063012710

Installateur
Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

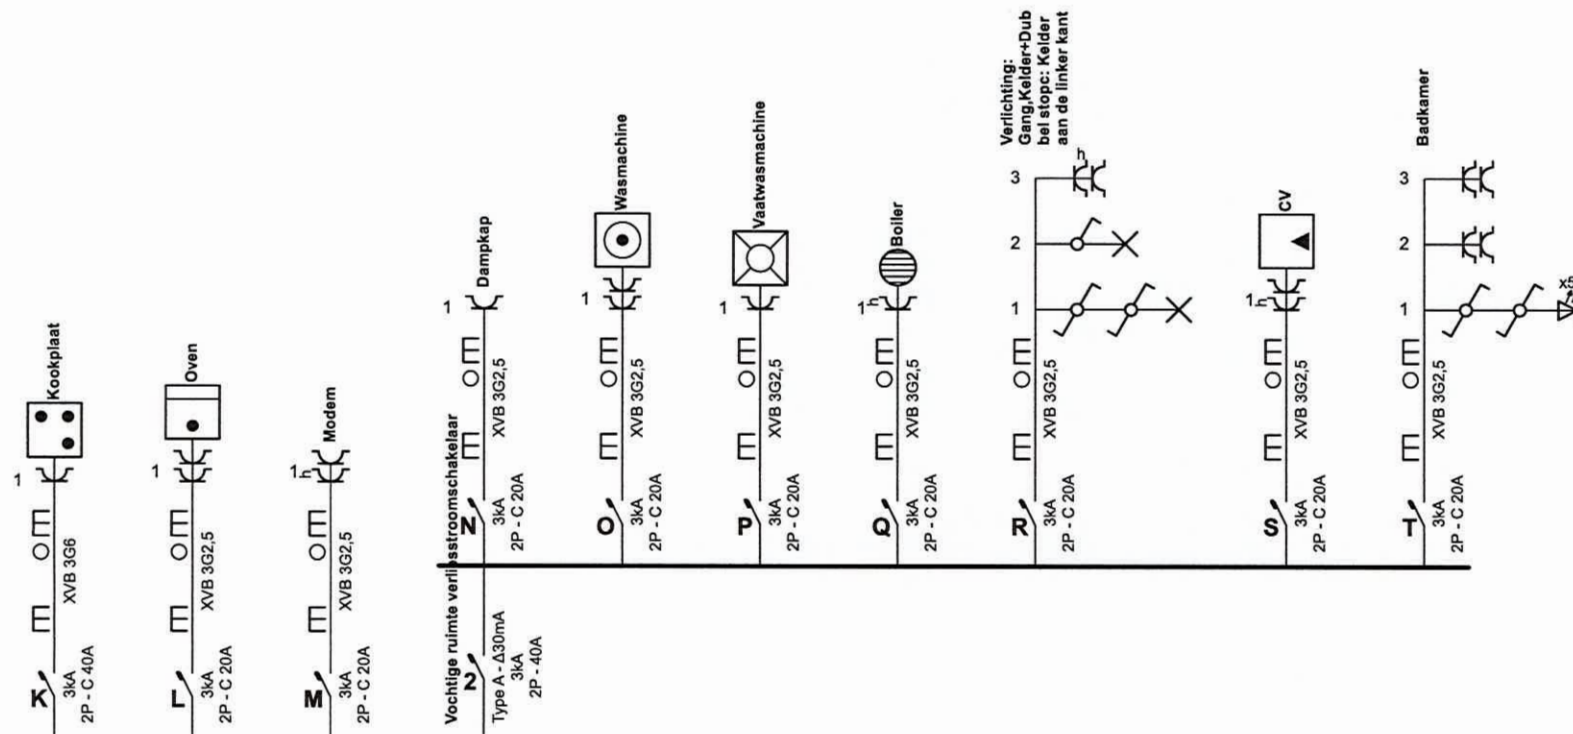

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 2/6

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

- | | |
|----------|--|
| 1 | Algemene verliesstroomschakelaar |
| A | Slaapkamer2 |
| B | Slaapkamer1 |
| C | Slaapkamer3+Verlichting: Zolder |
| D | Slaapkamer4 |
| E | Stpc: Zolder |
| F | Reserve |
| G | Stopcontacten: Woonkamer |
| H | Verlichting: Gelijkvloers+bel |
| I | Stopcontacten: Eetkamer |
| J | Stopcontacten: Keuken |
| K | Kookplaat |
| L | Oven |
| M | Modem |
| 2 | Vochtige ruimte verliesstroomschakelaar |
| N | Dampkap |
| O | Wasmachine |
| P | Vaatwasmachine |
| Q | Boiler |
| R | Verlichting: Gang,Kelder+Dubbel stopc: Kelder aan de linker kant |
| S | CV |
| T | Badkamer |

Erkend Organisme

KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: info@keakeuringen.be

Plaats van de elektrische installatie

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

EAN 541448820063012710

Installateur

Behzed Aouf
Warande 51 9660 Brakel
GSM: 0484432466

p. 6/6

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz