

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Faliestraat 158, 9620 Zottegem
 Naam eigenaar De Spiegeleere
 Adres eigenaar idem,
 Type object eengezinswoning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek controlebezoek



Het onderzoek is verricht op 9/09/2020 volgens hoofdstuk / afdeling 6.5 van Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3N400 (3f + N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	4
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	12/12/6/12

Metingen

Ra / Zs (Ω)	29,69 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatie weerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. Nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc... zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen


Zie schema's voor de omschrijving.
 Enkel het woongedeelte werd gecontroleerd.
 De zonnepaneelinstallatie is reeds in het bezit van een geldig keuringsverslag en behoort niet tot de controle.

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd volgens hoofdstuk 6.5 van boek 1 uiterlijk 9-9-2045 alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 17/9/2020

Naam agentonderzoeker: Bart De Potter


Handtekening: 

De volgende controles werden verricht:

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen, indien van toepassing zie opmerkingen en inbreuken;
- de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
- de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting, indien van toepassing;
- de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2.5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
- de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

Raadgevingen

- de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

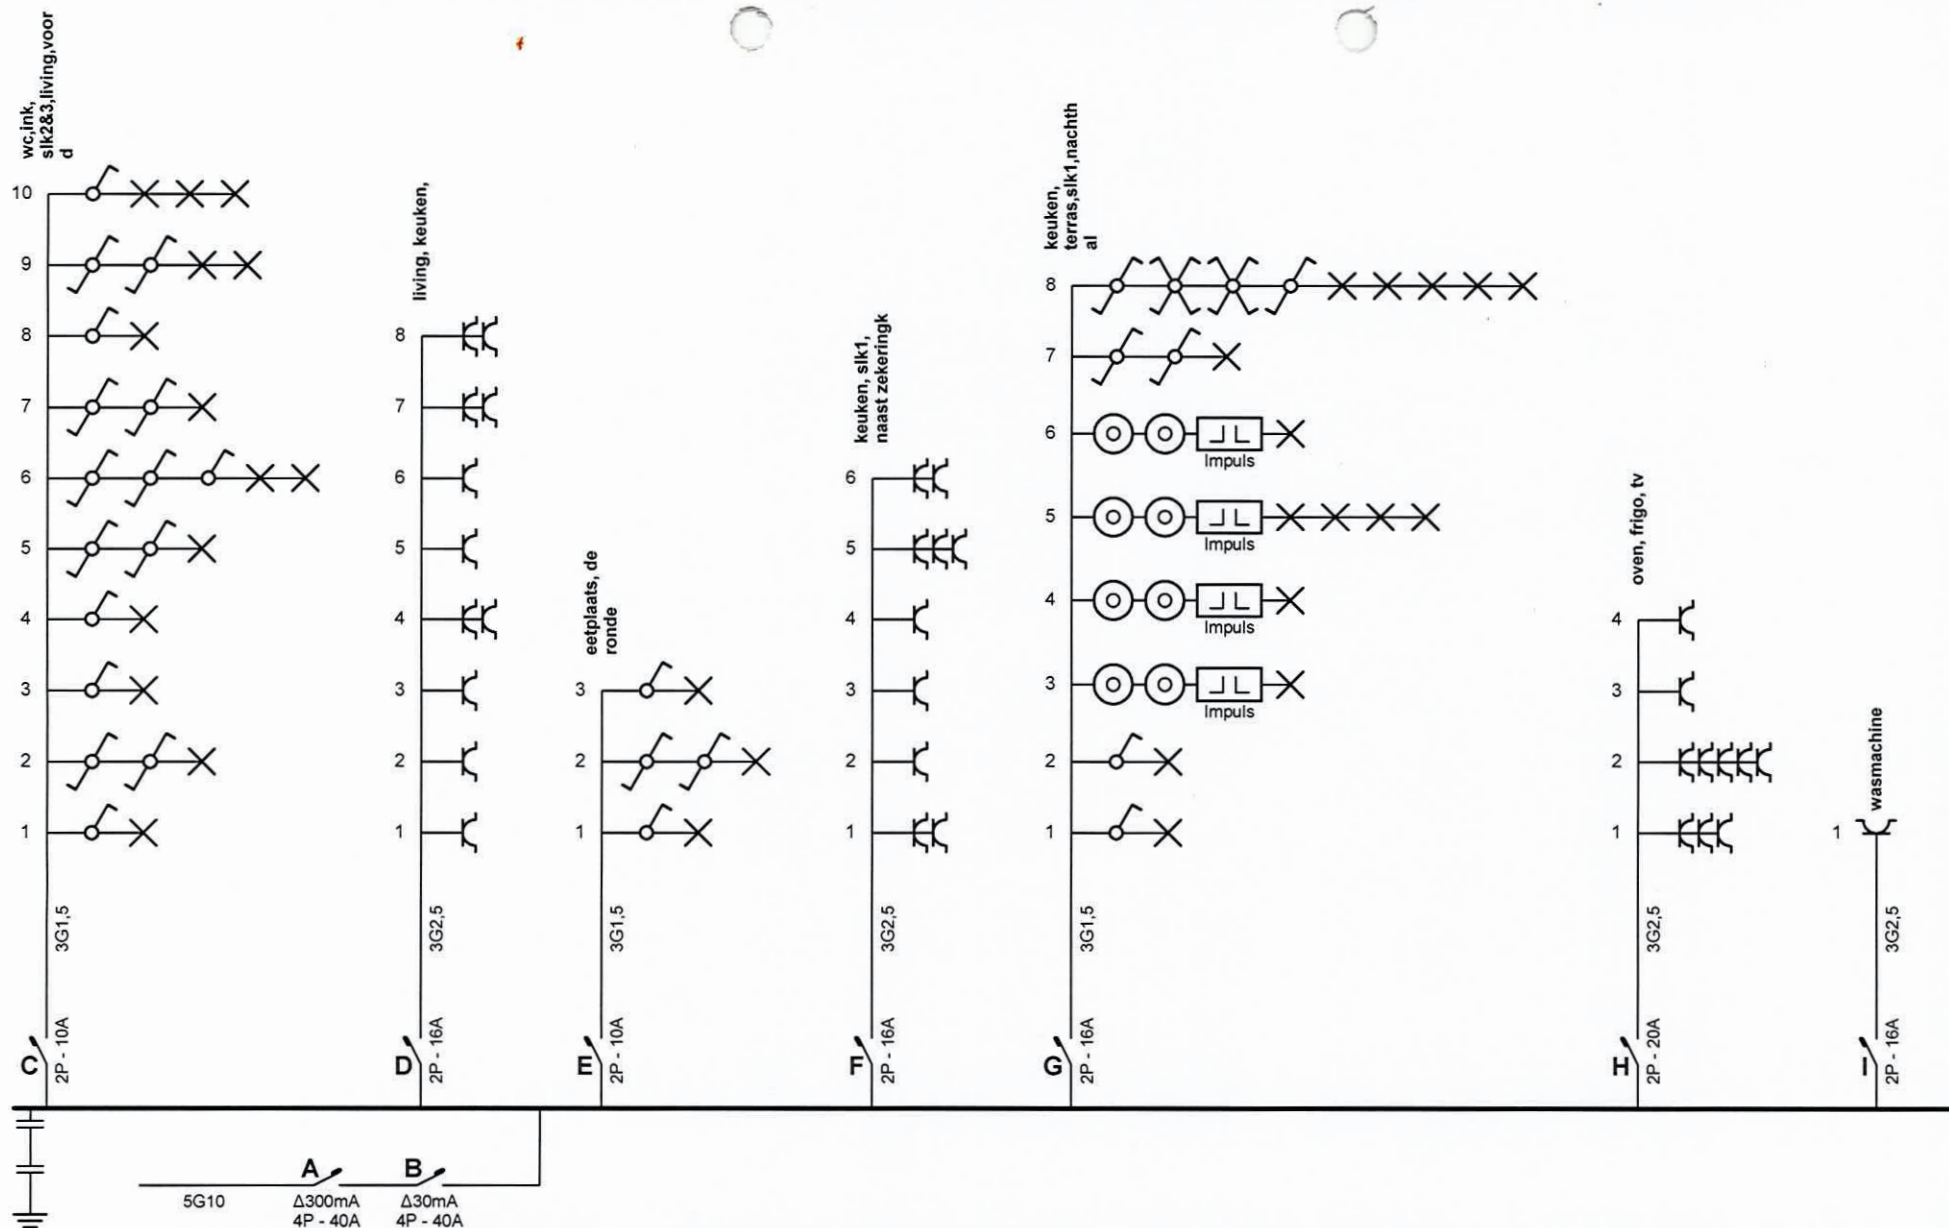

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103
2180 Ekeren
Tel.: 0470 50 79 92 - GSM:
Fax: 03 283 66 84
e-mail: keurtech@telenet.be

Bart Depotter

KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere
Faliestraat
9650 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Bc Technics bv
Parkstraat 18 Bus b
9620 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 1/5


Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

1

(

)

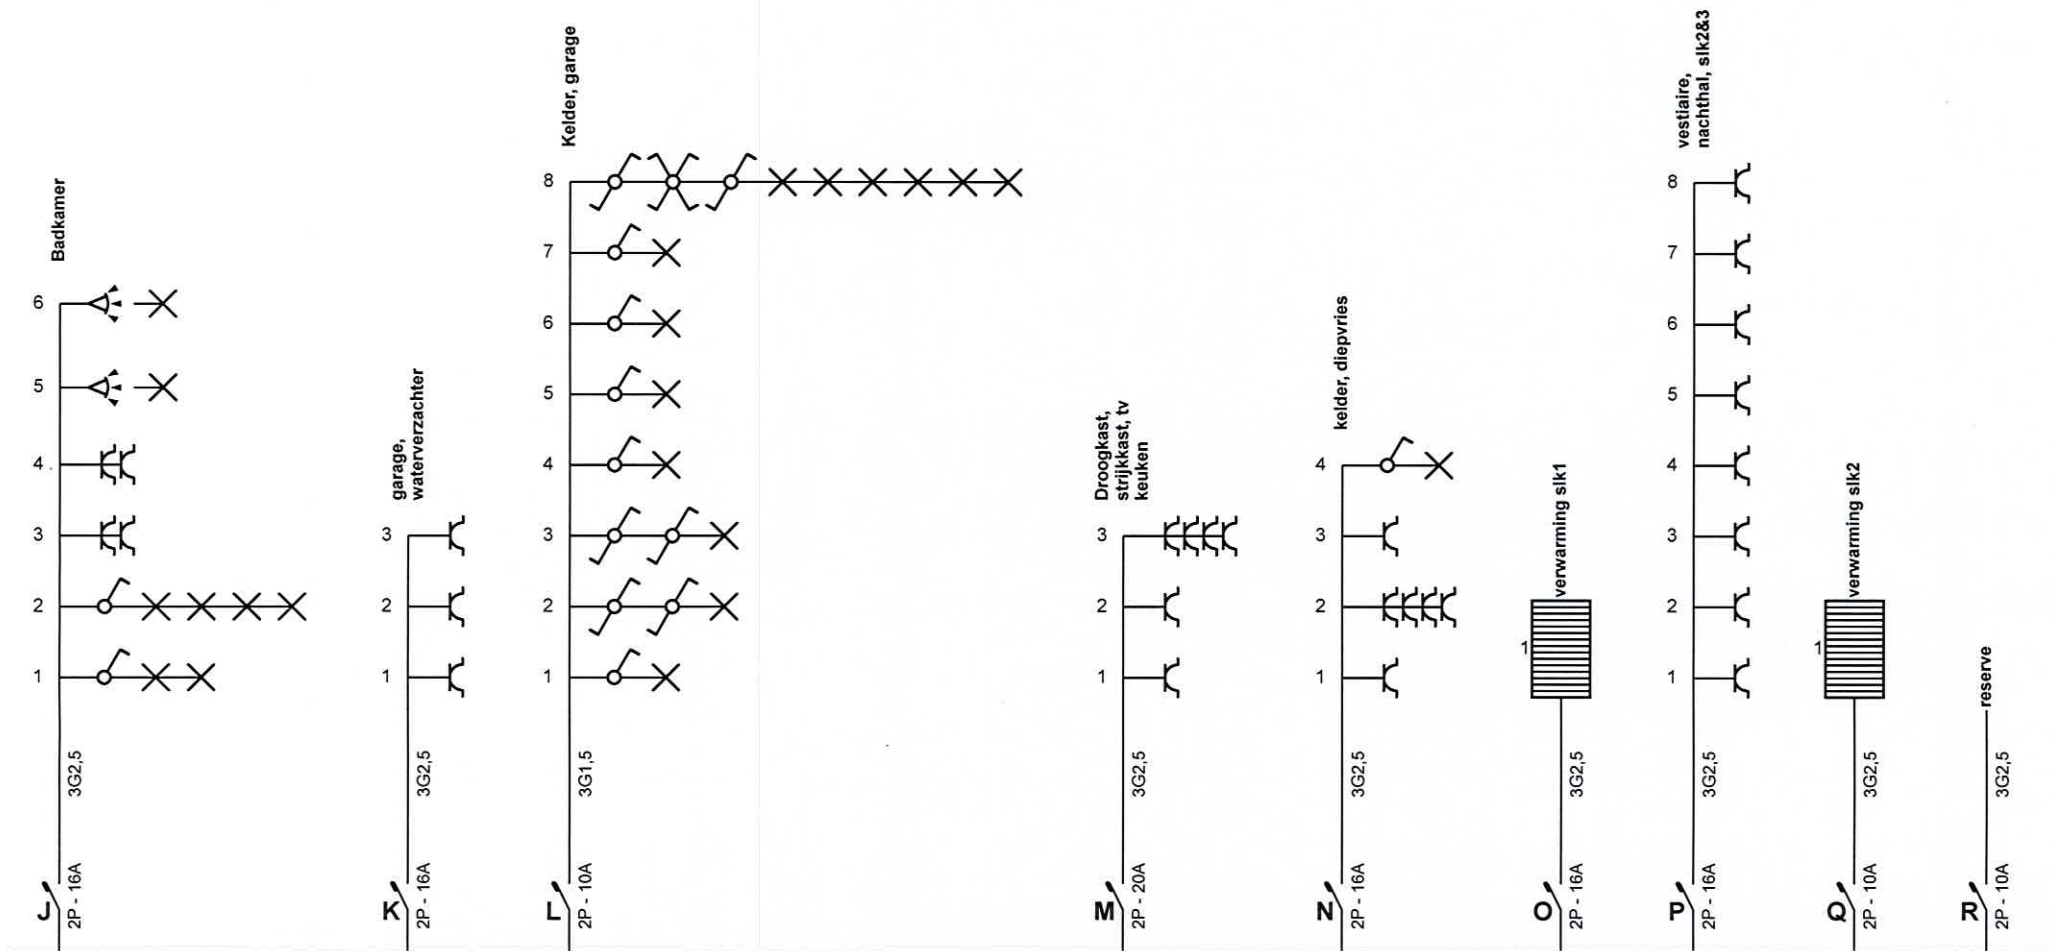

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103
2180 Ekeren
Tel.: 0470 50 79 92 - GSM: -
Fax: 03 283 66 84 - info@keurtech.be
e-mail: keurtech@telenet.be

Bart Depotter

KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere
Faliestraat
9650 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Bc Technics bv
Parkstraat 18 Bus b
9620 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 2/5 Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

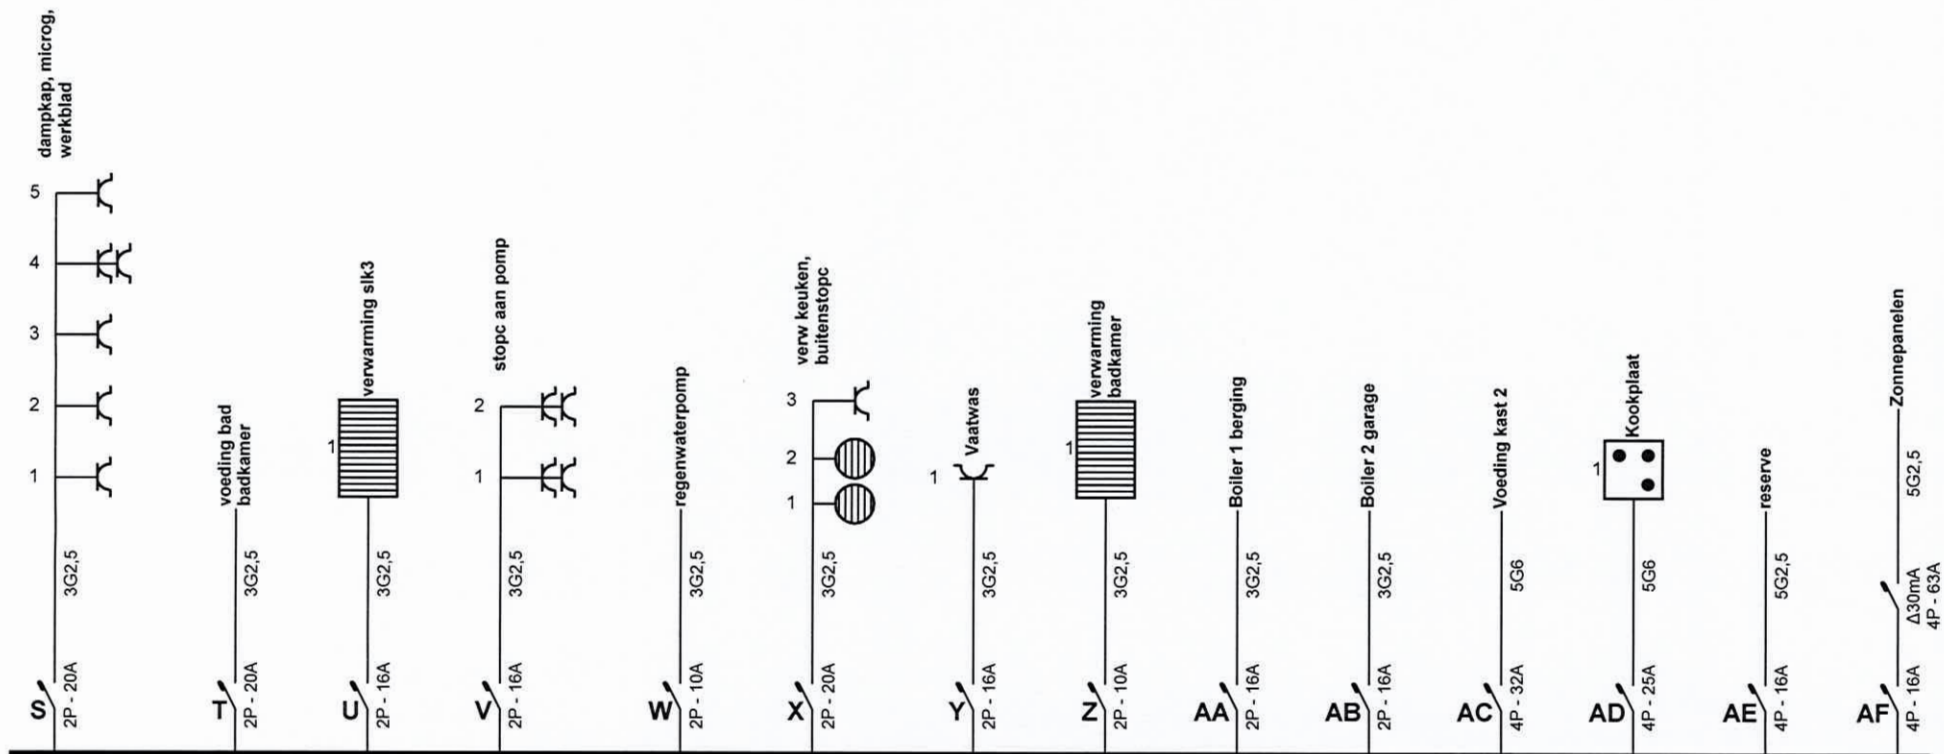

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103
2180 Ekeren
Tel.: 0470 50 79 92
Fax: 03 283 66 84
e-mail: keurtech@telenet.be

Bart Depotter
KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere
Faliestraat
9650 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Bc Technics bv
Parkstraat 18 Bus b
9620 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 3/5
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door:

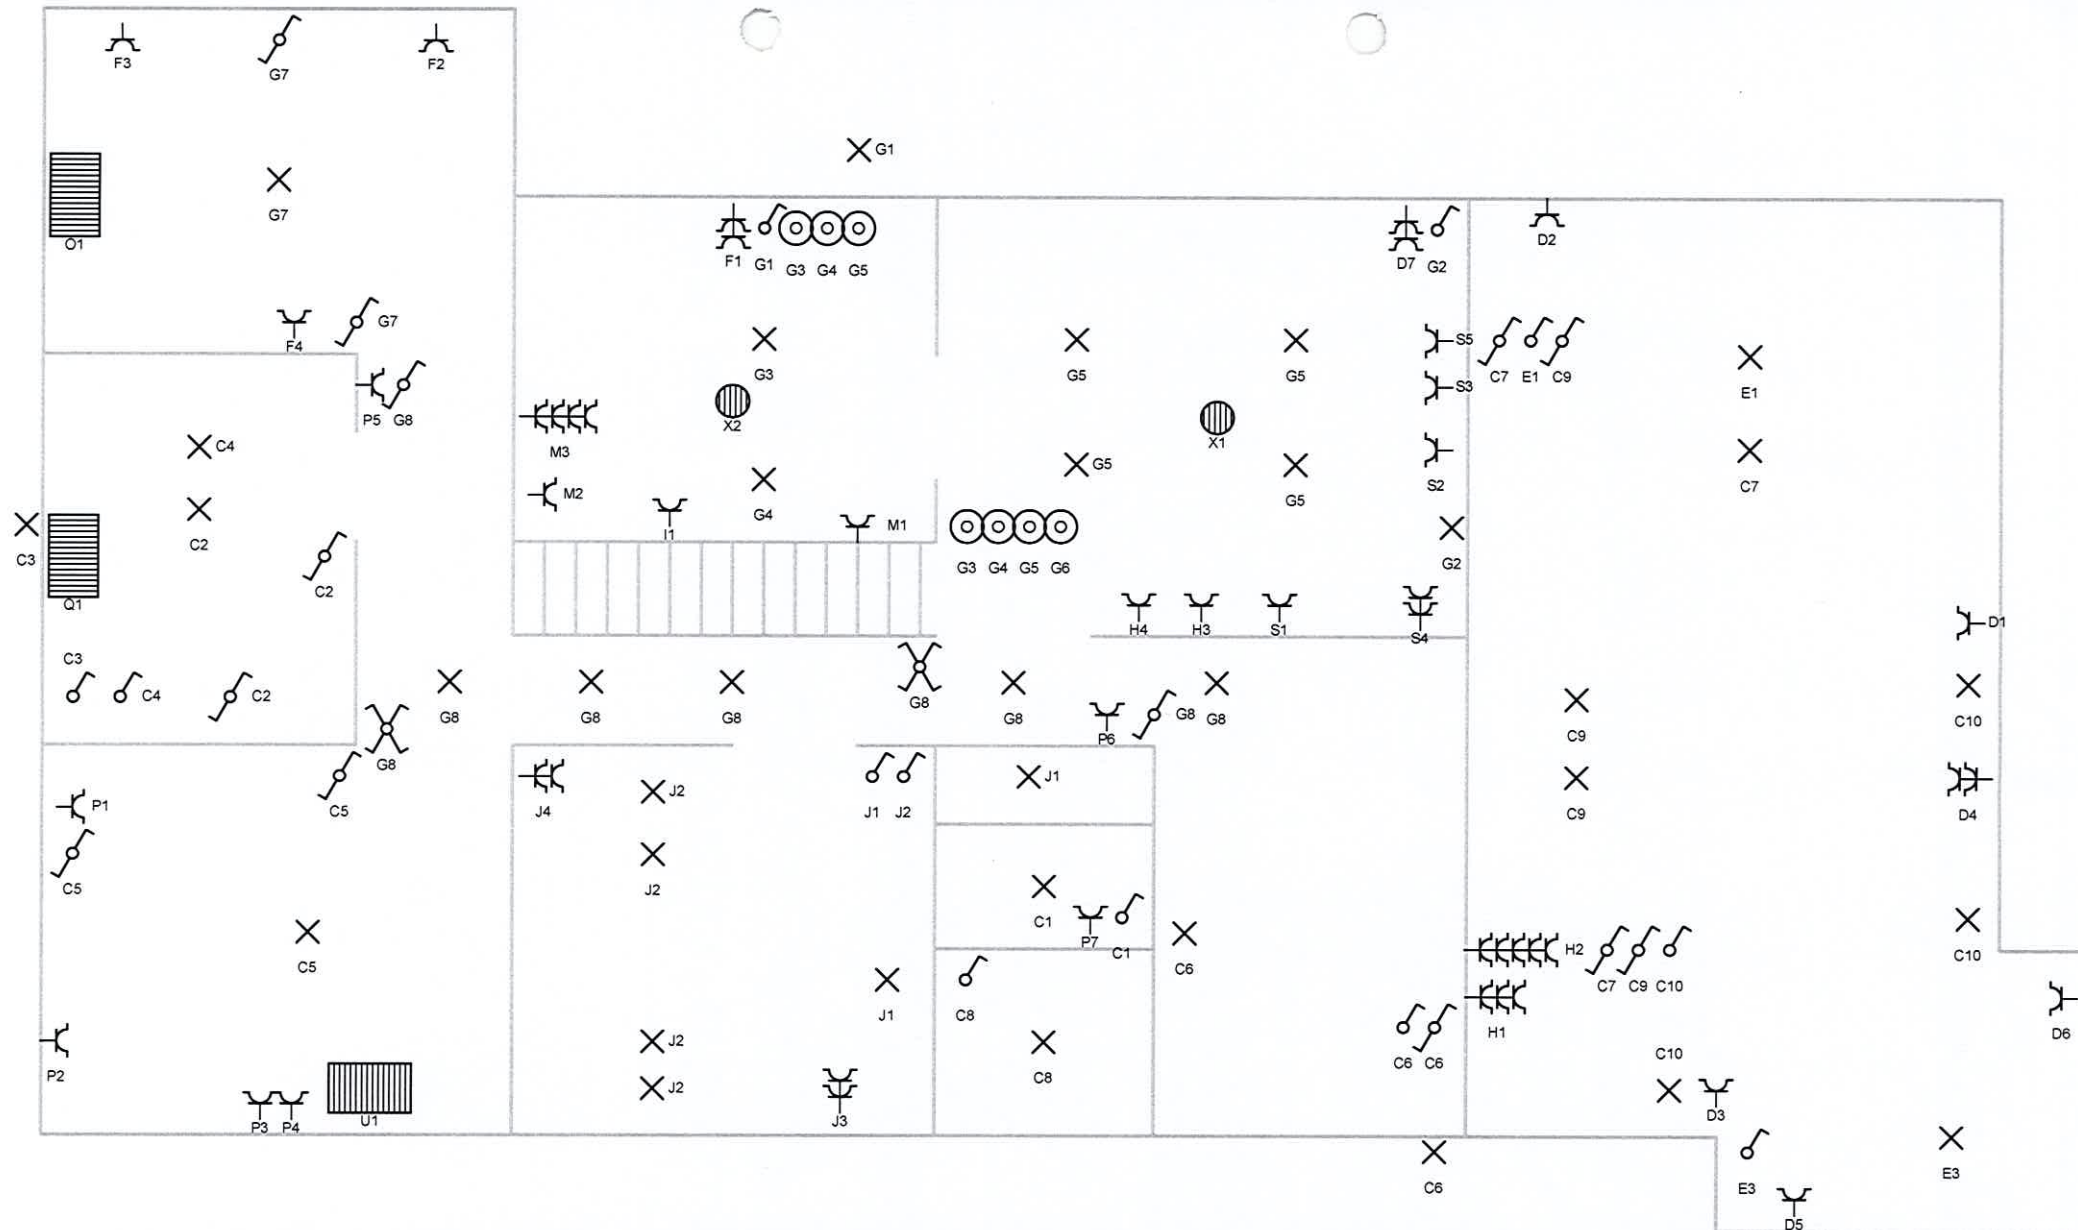

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103
2180 Ekeren
Tel.: 0470 50 79 92
Fax: 03 283 66 84
e-mail: keurtech@telenet.be

Bart Depotter
KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere
Faliestraat
9650 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Bc Technics bv
Parkstraat 18 Bus b
9620 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 4/5 Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

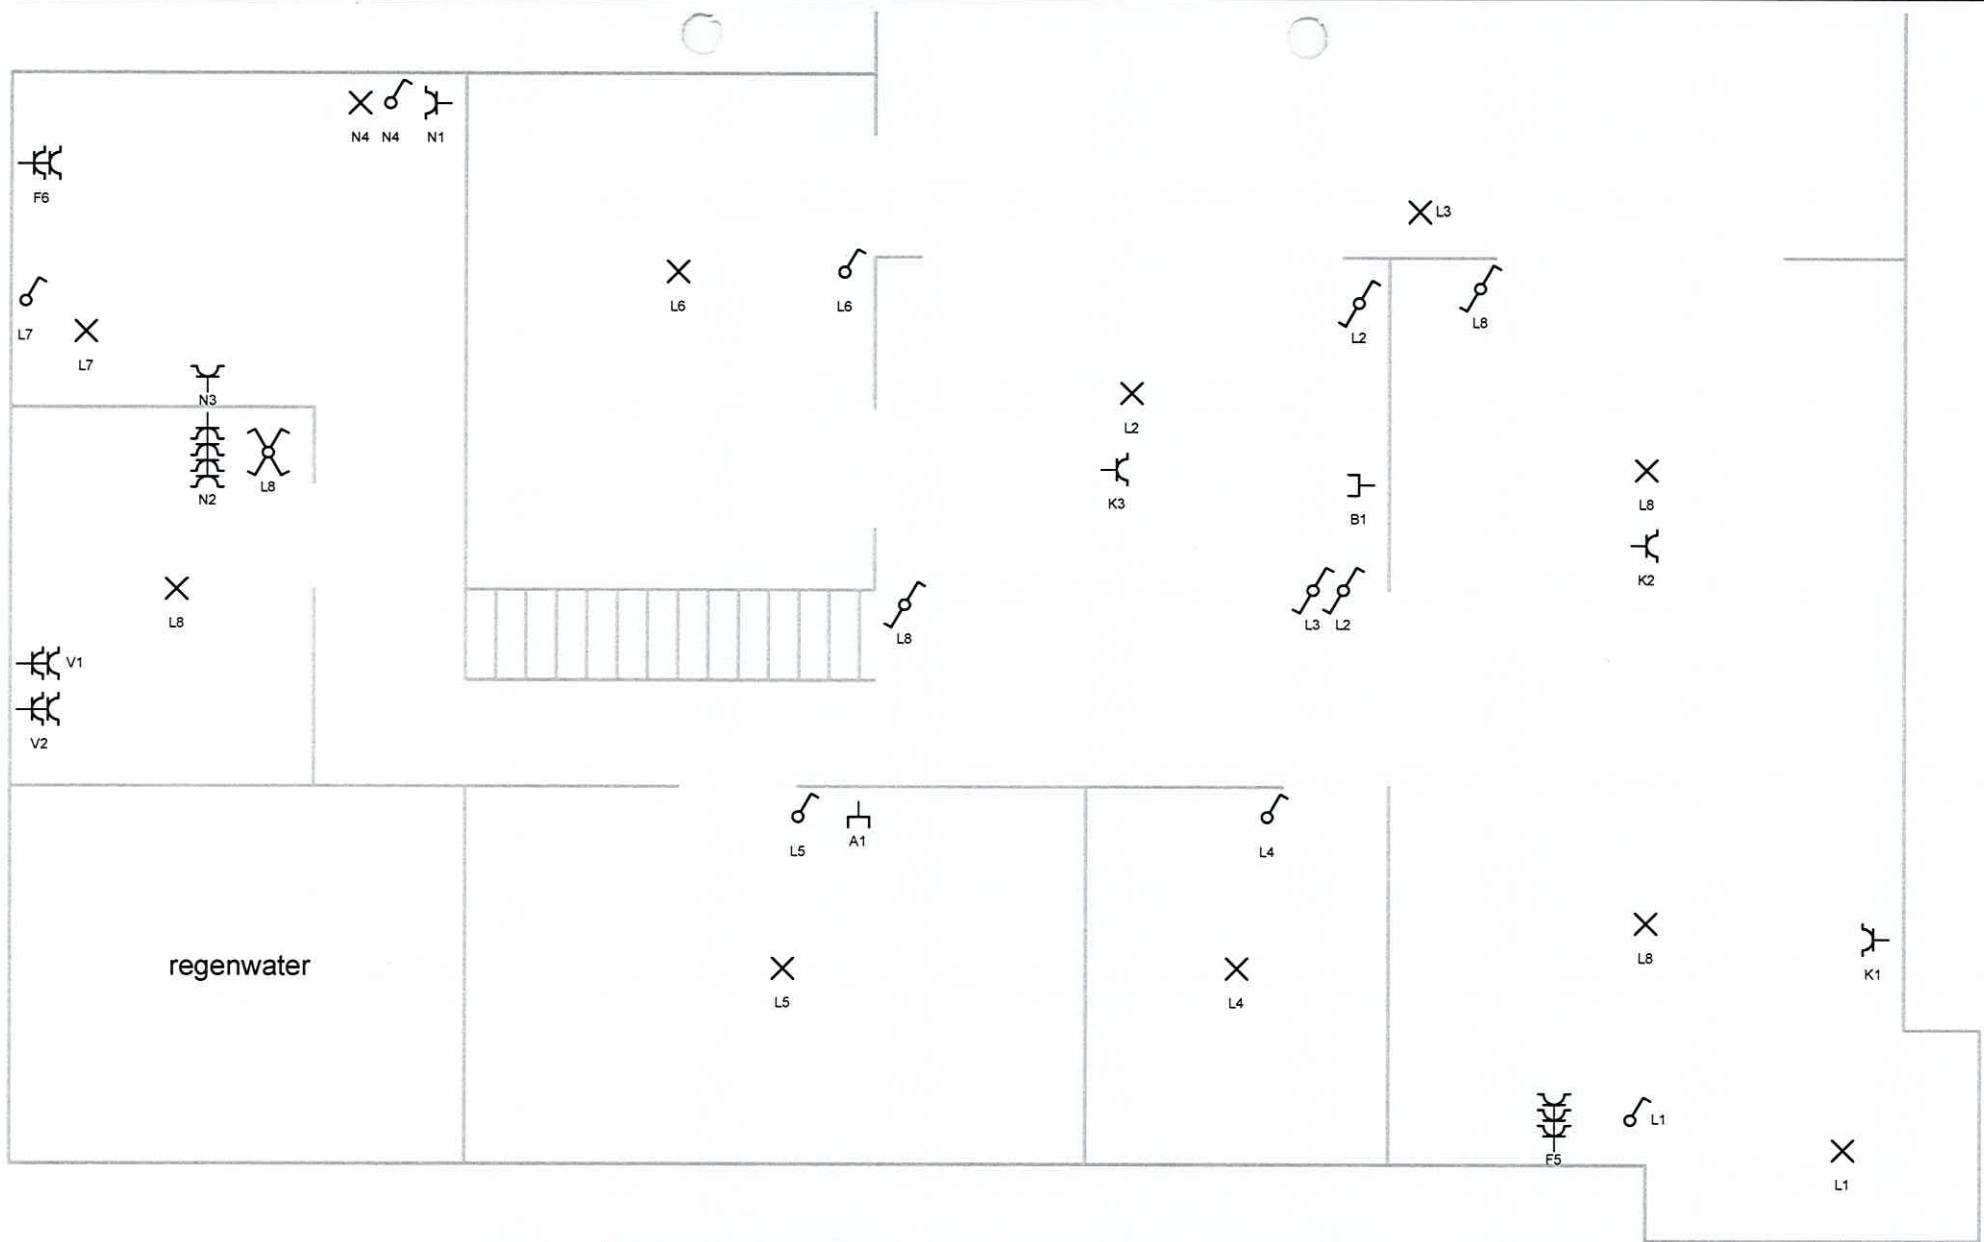

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103
2180 Ekeren
Tel.: 0470 50 79 92
Fax: 03 283 66 84
e-mail: keurtech@telenet.be



Bart Depotter
KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere
Faliestraat
9650 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Bc Technics bv
Parkstraat 18 Bus b
9620 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 5/5 Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

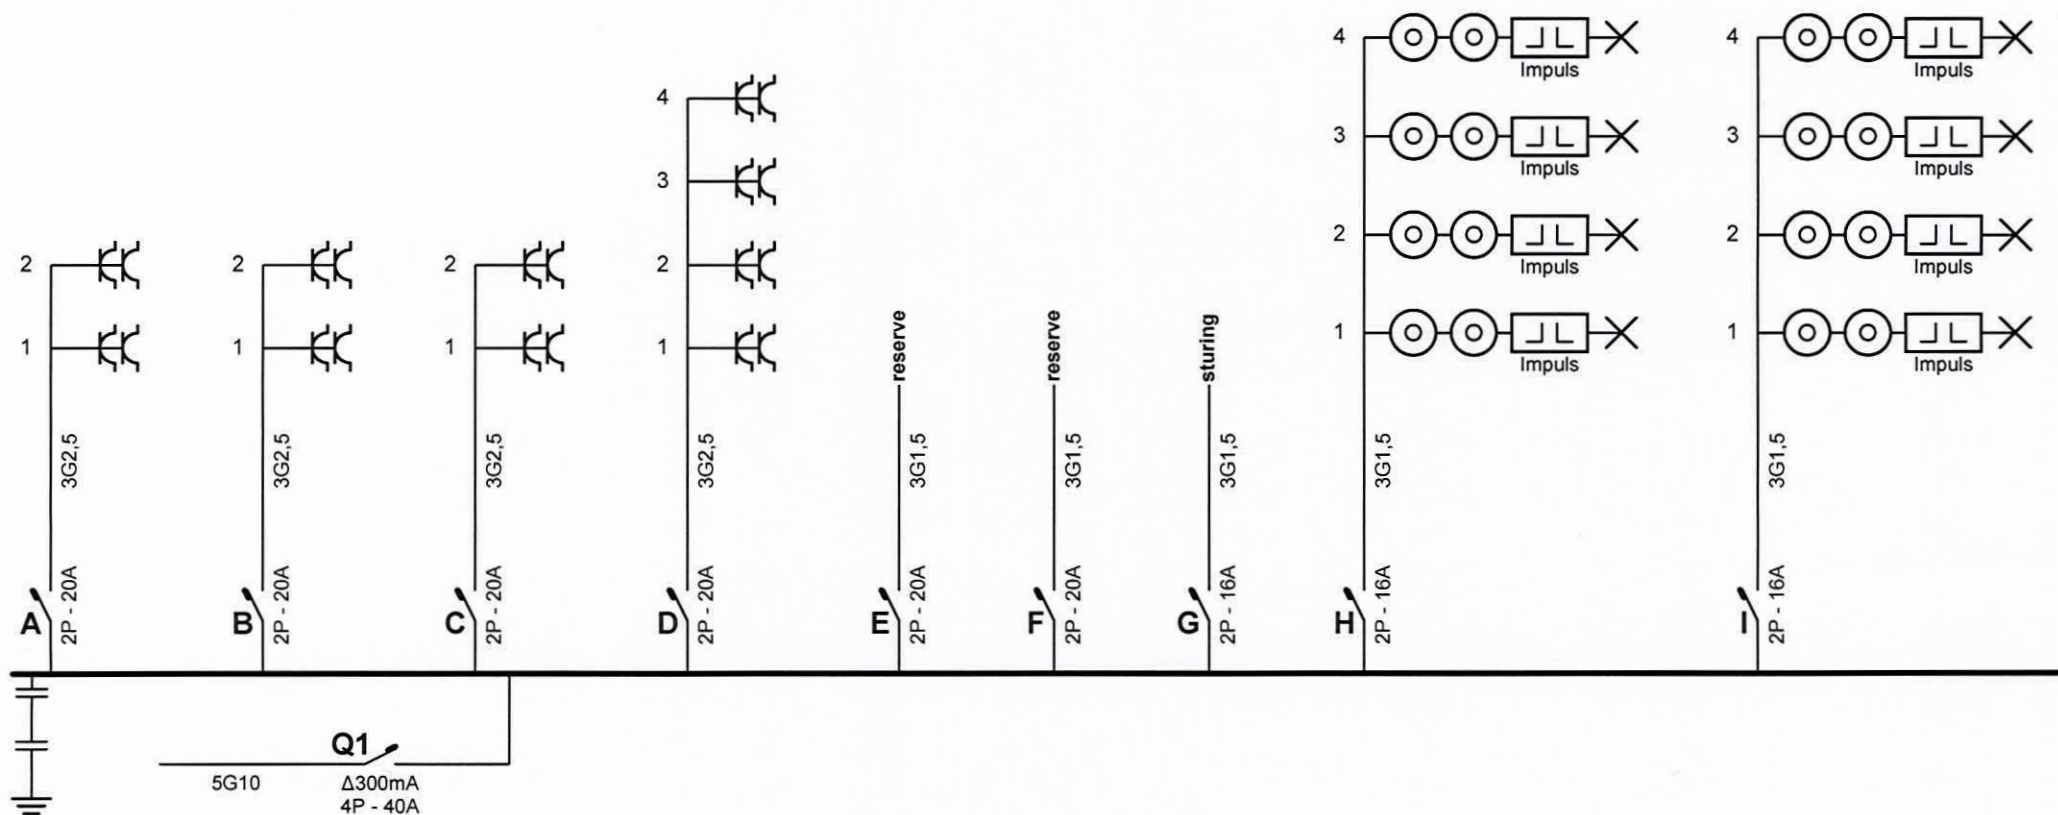

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103
2180 Ekeren
Tel.: 0470 50 79 92 - GSM: info@keurtech.be
Fax: 03 283 66 84
e-mail: keurtech@telenet.be



Bart Depotter
KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere
Faliestraat
9650 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur


Bc Technics bv
Parkstraat 18 Bus b
9620 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 1/3

Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

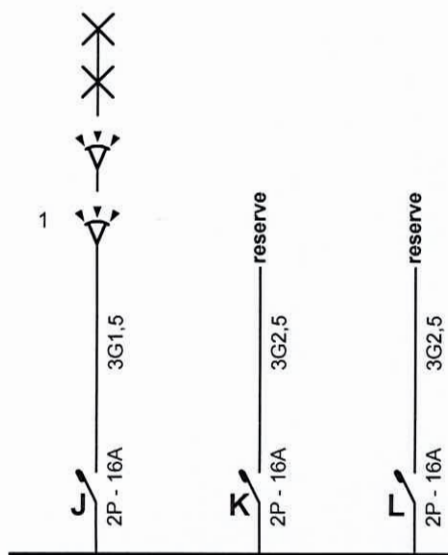

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103
2180 Ekeren

Tel.: 0470 50 79 92 GSM: info@keurtech.be
Fax: 03 283 66 84 e-mail: keurtech@telenet.be

Bart Depotter

KEURTECH vzw
info@keurtech.be

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere
Faliestraat

9650 Zottegem
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Bc Technics bv
Parkstraat 18 Bus b
9620 Zottegem


Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 2/3
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door:

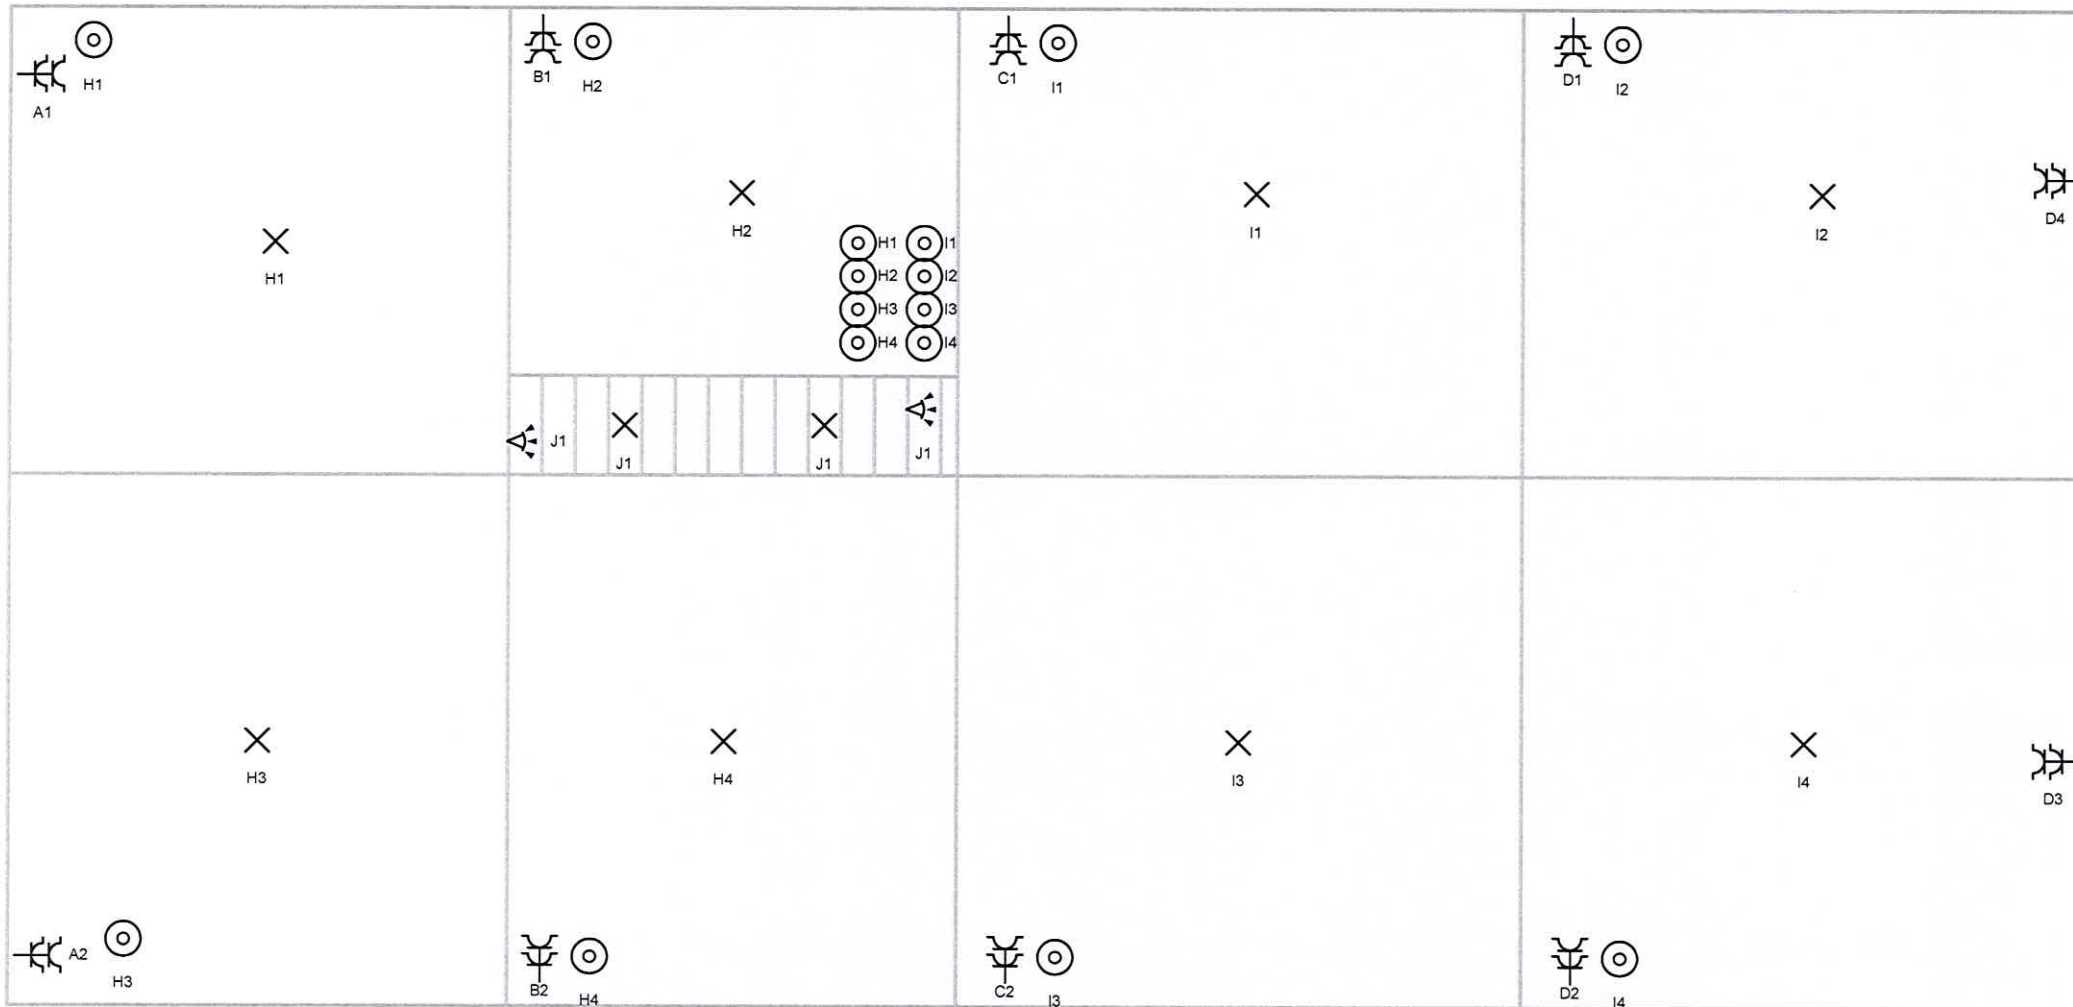

Erkend Organisme

KEURTECH
Steenstraat 103

2180 Ekeren

Tel.: 0470 50 79 92 - GSM:

Fax: 03 283 66 84

e-mail: keurtech@telenet.be



Bart Depotter

KEURTECH vzw

info@keurtech.be

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie

Familie De Spiegeleere

Faliestraat

9650 Zottegem

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

Bc Technics bv

Parkstraat 18 Bus b

9620 Zottegem

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -



p. 3/3

Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's getekend door:

1

2