

Rapport 07/03/60/496  
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 33 862 159  
Stand I: 000 001,3 Stand II: 000 001,2

## PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

*Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001*

**Aard van onderzoek** : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 270.  
Nieuwe installatie.  
**Type der lokalen** : appartement 6 (4<sup>e</sup> rechts).  
**Onderzoeker** : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 27.03.2007.  
**Plaats van onderzoek** : Zakkaai 7 bus 6 te 9500 Geraardsbergen.  
**Eigendom van** : Archibo.  
**Opdrachtgever** : bvba Megavolt, Plankenstraat 54 te 1701 Itterbeek.  
**Installateur** : bvba Megavolt, Plankenstraat 54 te 1701 Itterbeek.  
**BTW** : BE 0.465.818.051.

### BESCHRIJVING

**Dienstspanning:** 1 x 230. **Max. beveiliging:** 2 x 40 A.  
**Meter-bordverbinding:** XVB 2 x 10 mm<sup>2</sup>. **Beveiliging maatschappij:** 2 x 40 A.  
**Aardelektrode:** aardlus 10 mm<sup>2</sup> Cu + Pb + VOB 16 mm<sup>2</sup>.  
**Spreidingsweerstand:** 2 Ω.  
**Aantal borden:** 1.  
**Aantal eindstroombanen:** 11.  
**Algemene isolatieweerstand:** 5 MΩ.  
**Beschrijving:** zie schema in bijlage.  
**Differentieelschakelaar:** Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).  
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen ZA, ZB, ZC, ZD en ZE).

### NOTA'S:

De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.

### INBREUKEN:

Geen.

### BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.  
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27.03.2032, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
De installatie mag in dienst gesteld worden.


Voor de directeur,  
de onderzoeker.

**MOENS Jurgen**  
Inspecteur OCB  
Tel./Fax 02/269 07 07  
GSM 0475/45 23 82



# Lijnschema

APP.7.6

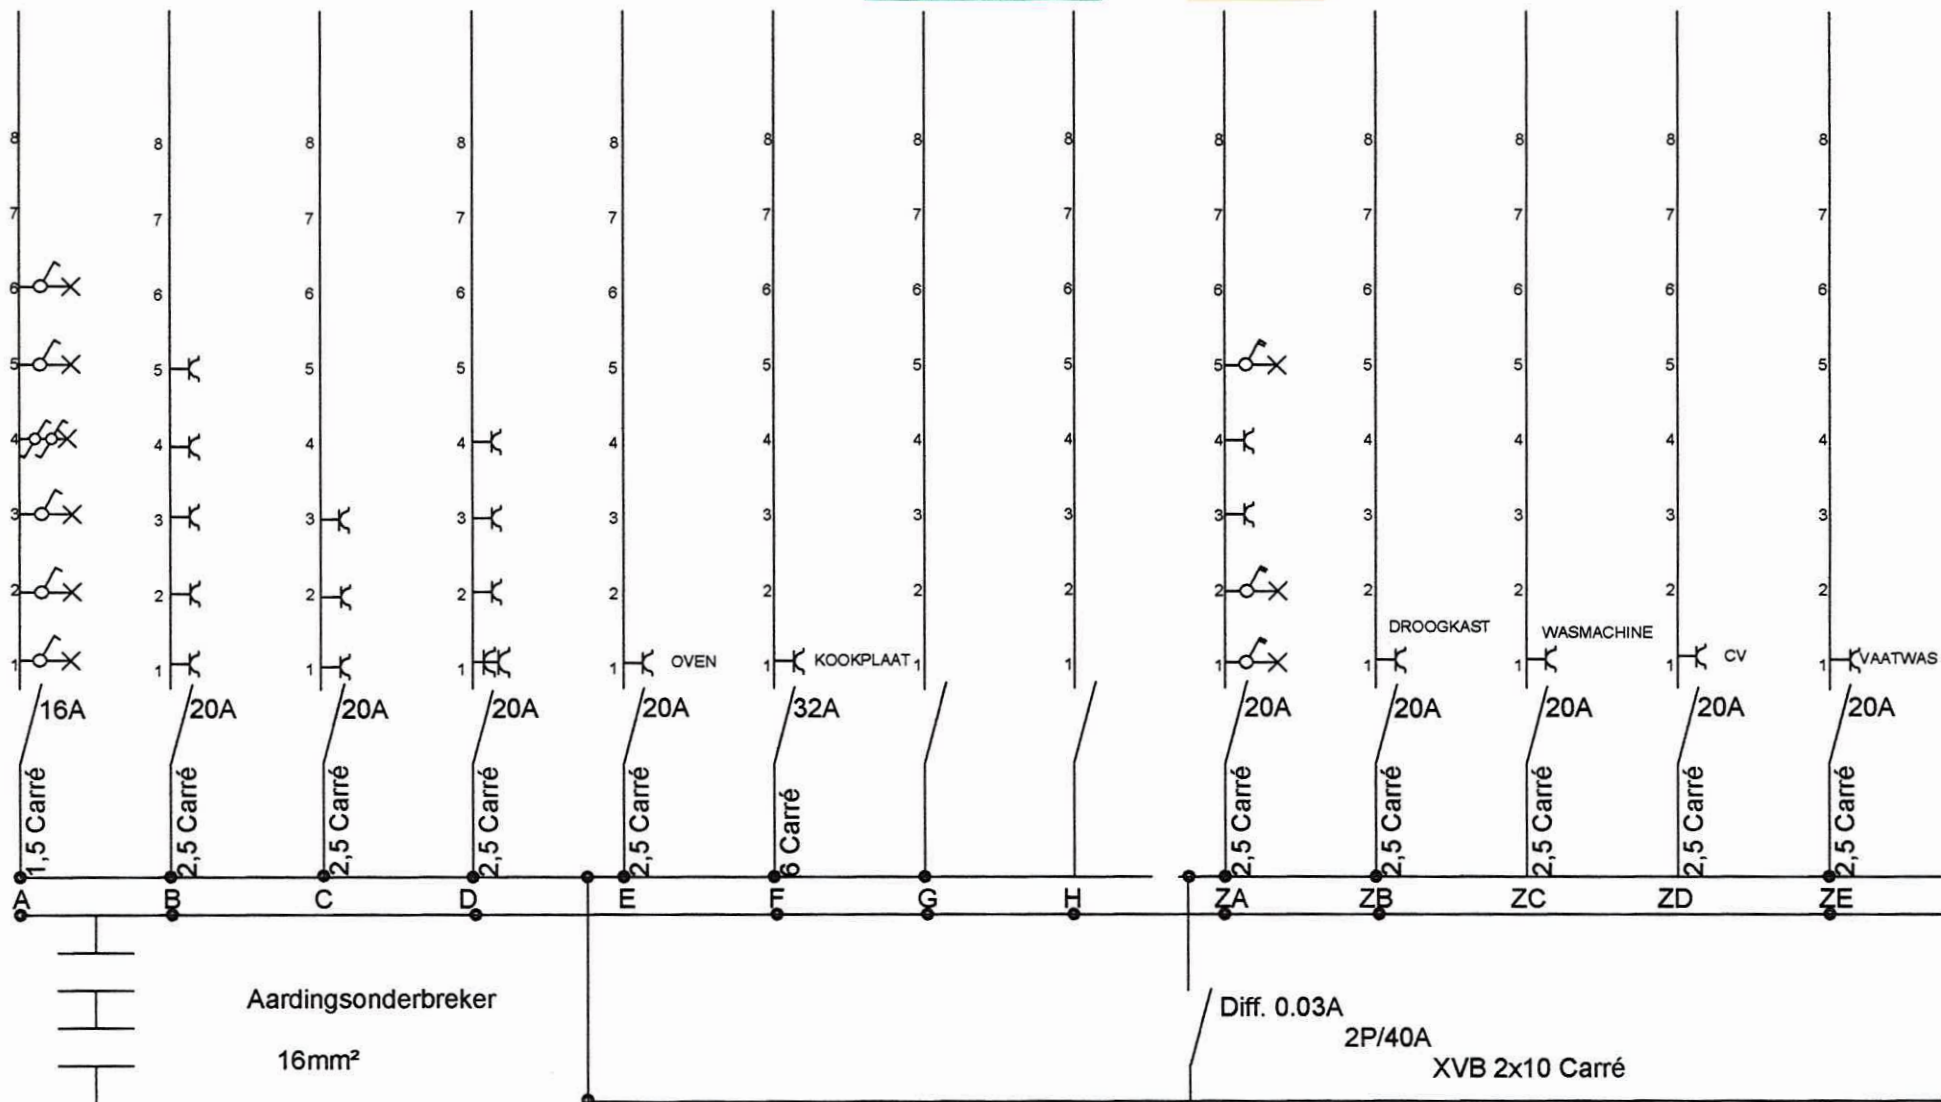


P12

ML

| Bouwplaats                                     | Kontroleorganisme | Installateur  |
|--|-------------------|---|
| RES. WATERKANT<br>Zakkaai, 7<br>GERAARDSBERGEN |                   | bvba Megavolt<br>Plankenstraat 54<br>1701 Ifterbeek |

(

(

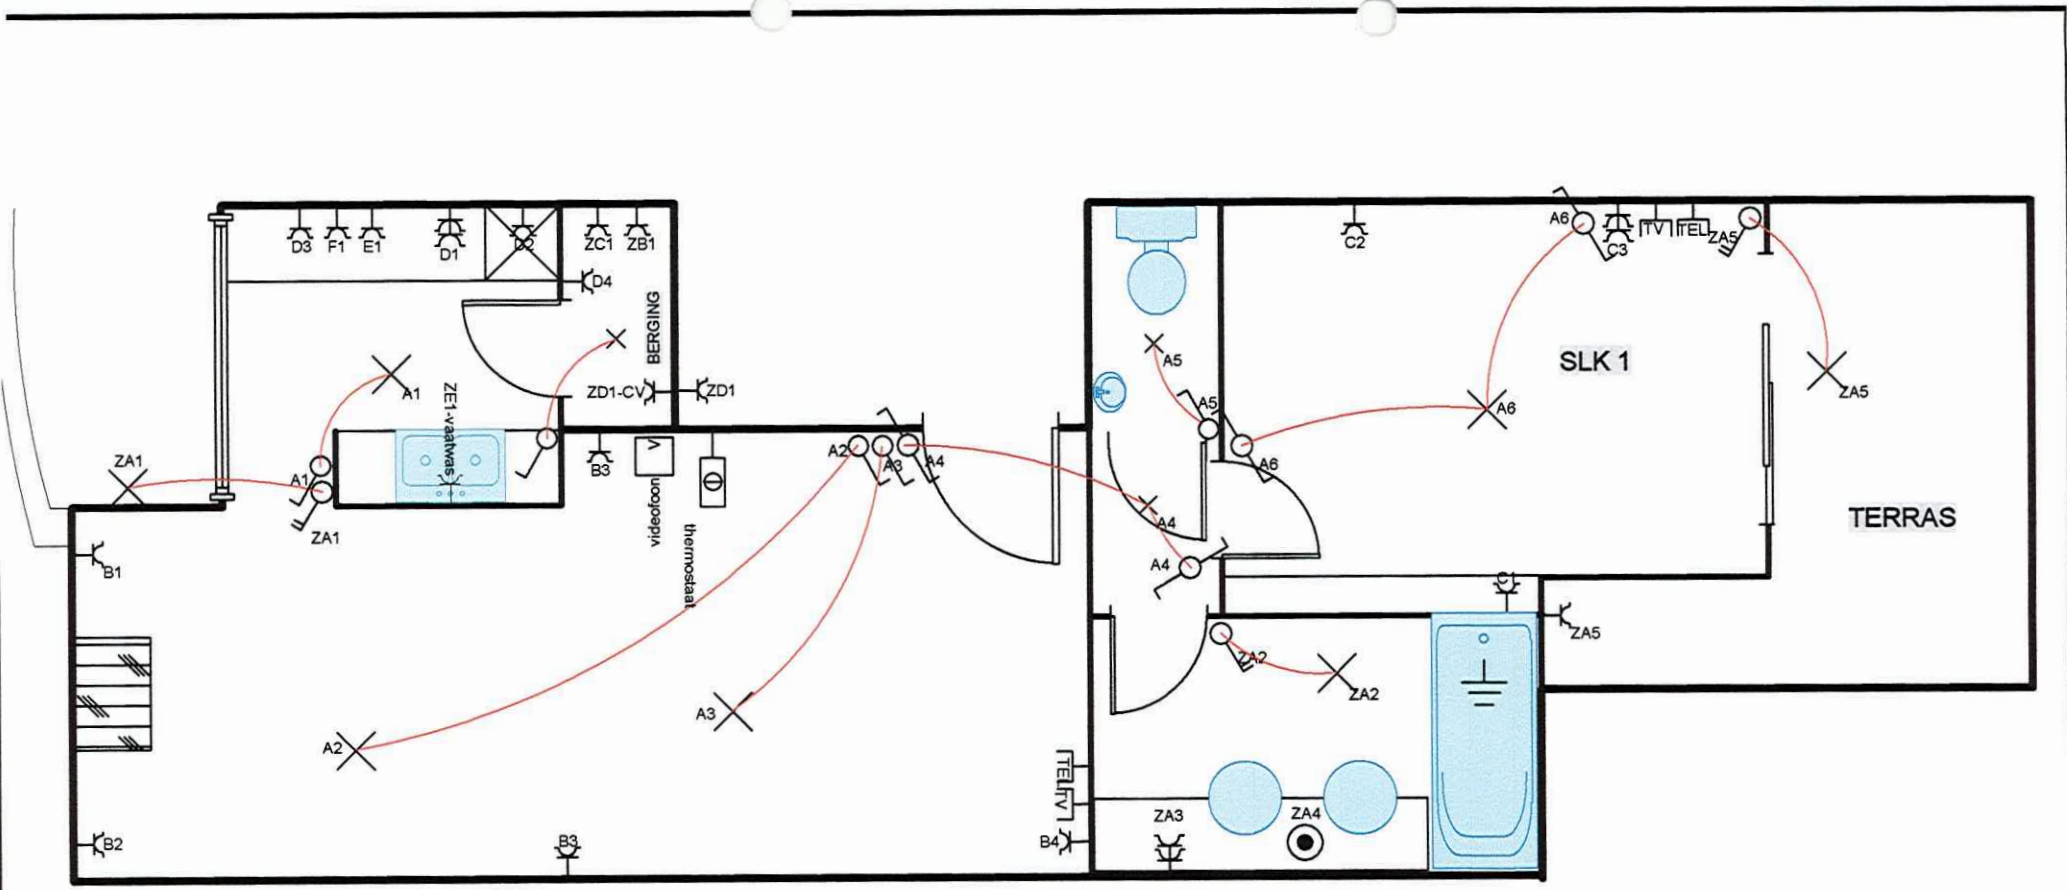

**APP. 7/6 - 4° VERDIEPING RECHTS**

P11

ML

| Bouwplaats                                     | Kontroleorganisme | Installateur  |
|--|-------------------|---|
| RES. WATERKANT<br>Zakkaai, 7<br>GERAARDSBERGEN |                   | bvba Megavolt<br>Plankenstraat 54<br>1701 Itterbeek |

