

DOSSIER DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Adresse de l'installation :

Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen

Propriétaire :

Irniger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen

Electricien:



K. Goessens sprl
Chemin de Mons à Gand 188B
7864 Deux Acren
BE0677.840.948
0472/92.37.16

Alimentation Monophasée 2x230V

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 119650
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@k-goessens.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5168202
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/02/2019

Klant / Opdrachtgever:
K. GOESSENS
CHEMIN DE MONS À GAND 188B
7864 DEUX-ACREN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: Bestaande/Change Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: IRNIGER PAUL REKESTRAAT 40A GERAARDSBERGEN 9500
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 10/02/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 29/02/2044 Onderzoeker: WAGNY RUDY
Eigendom van: Irniger Paul
Installateur: K. GOESSENS
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 34827816 Stand I: 008758.4 Stand II: 011775.9
Aansluiting: Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Wachtbuis: Hoofdbeveiliging: 40A Isolatieplaat: Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 8.1 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/30mA Is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 277 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 8/31/3

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

BESLUIT


De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

0493 24 61 55

De Agent-onderzoeker

Ondergrond

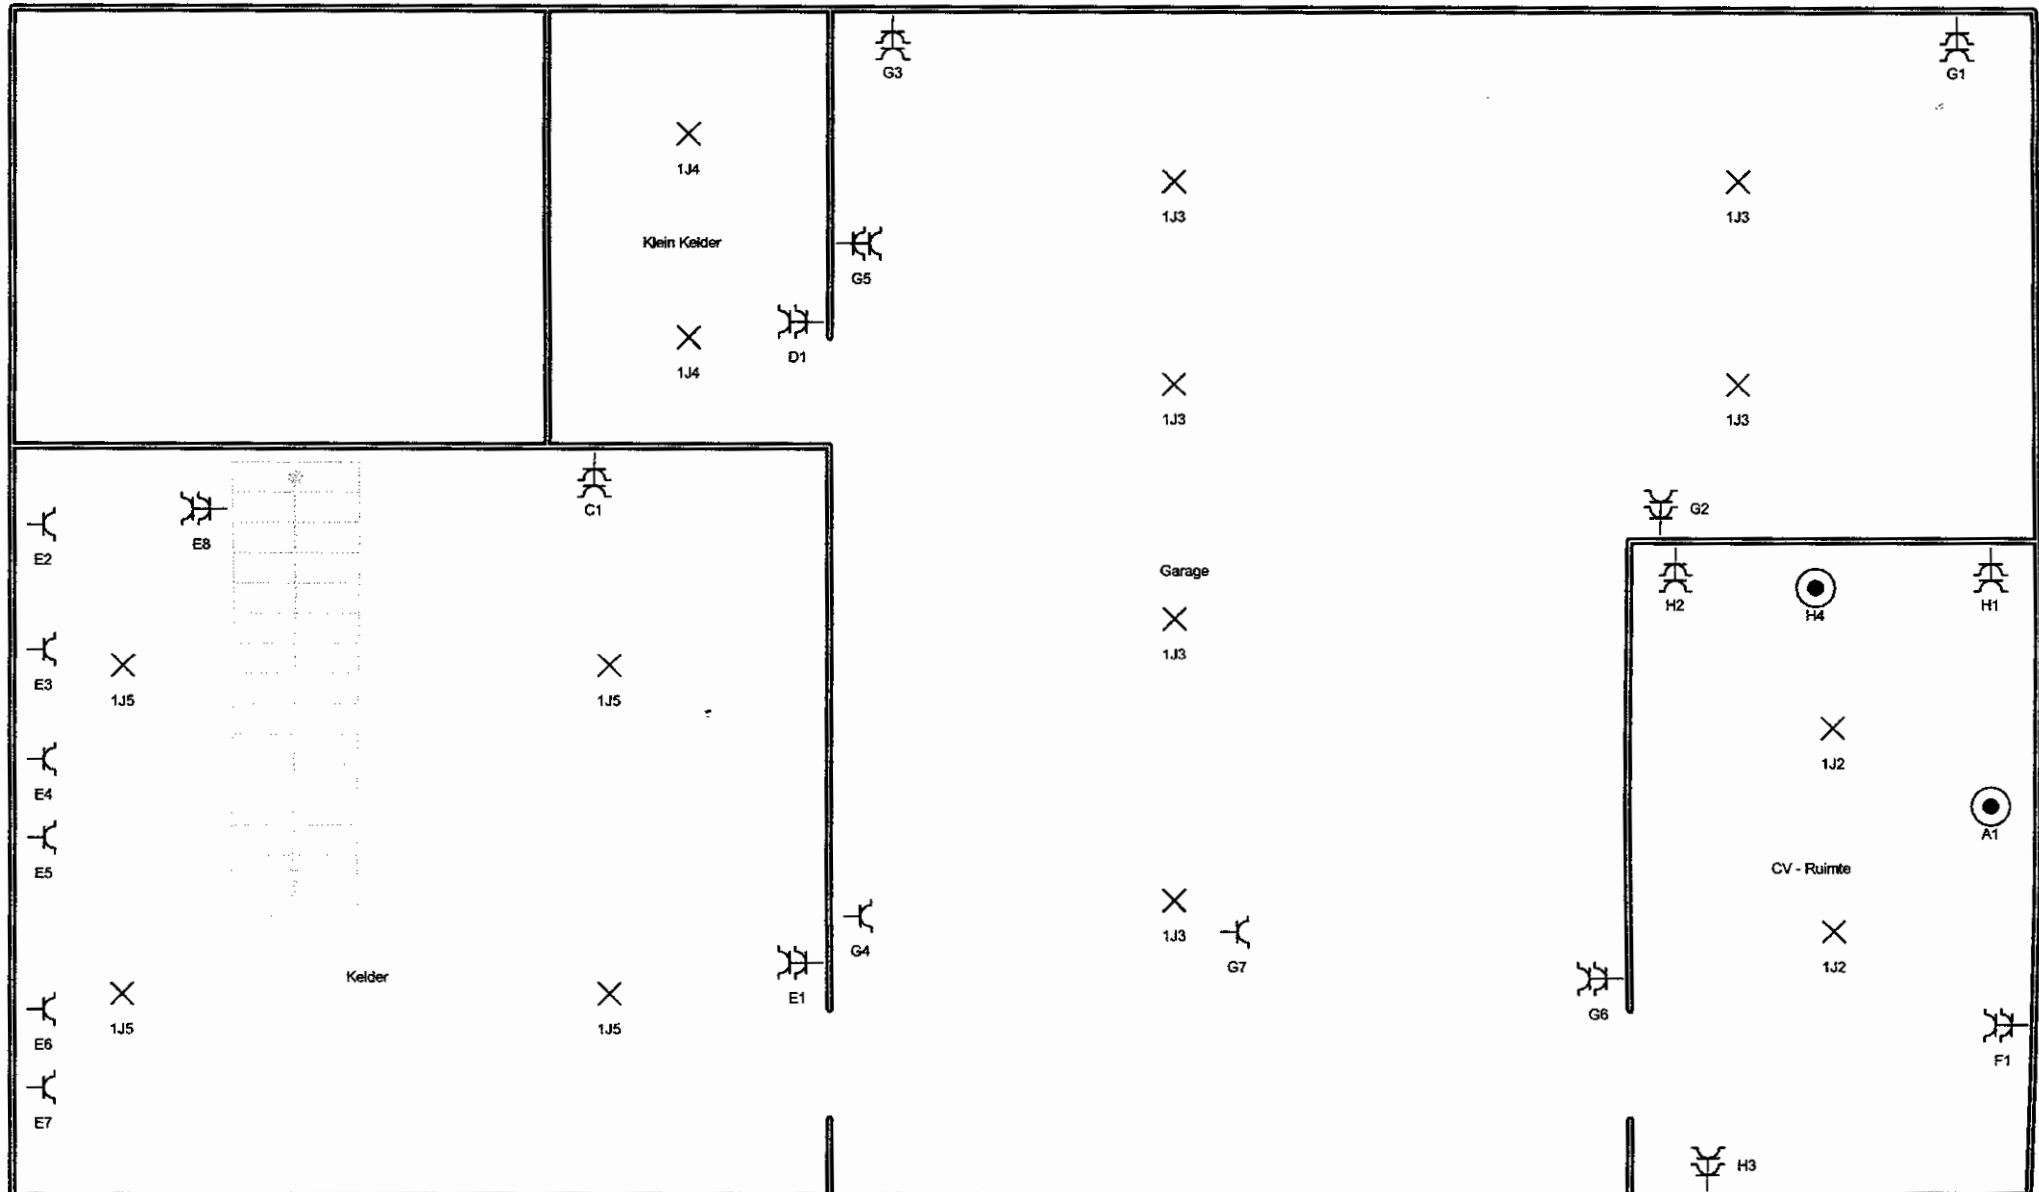

Organisme agréé
O.C.B.
Rue de Gembloux 500
5002 Namur
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -
Fax: 081 81 11 27
e-mail: dep.ele@ocb.be


Adresse de l'installation électrique
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/8
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

terrasse



Zijkant



1J1



1J1



1J1



1J1



1J1



1J1



Organisme agréé
O.C.B.
Rue de Gembloux 500
5002 Namur
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -
Fax: 081 81 11 27
e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Installateur
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/8
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

Gelijkvloer

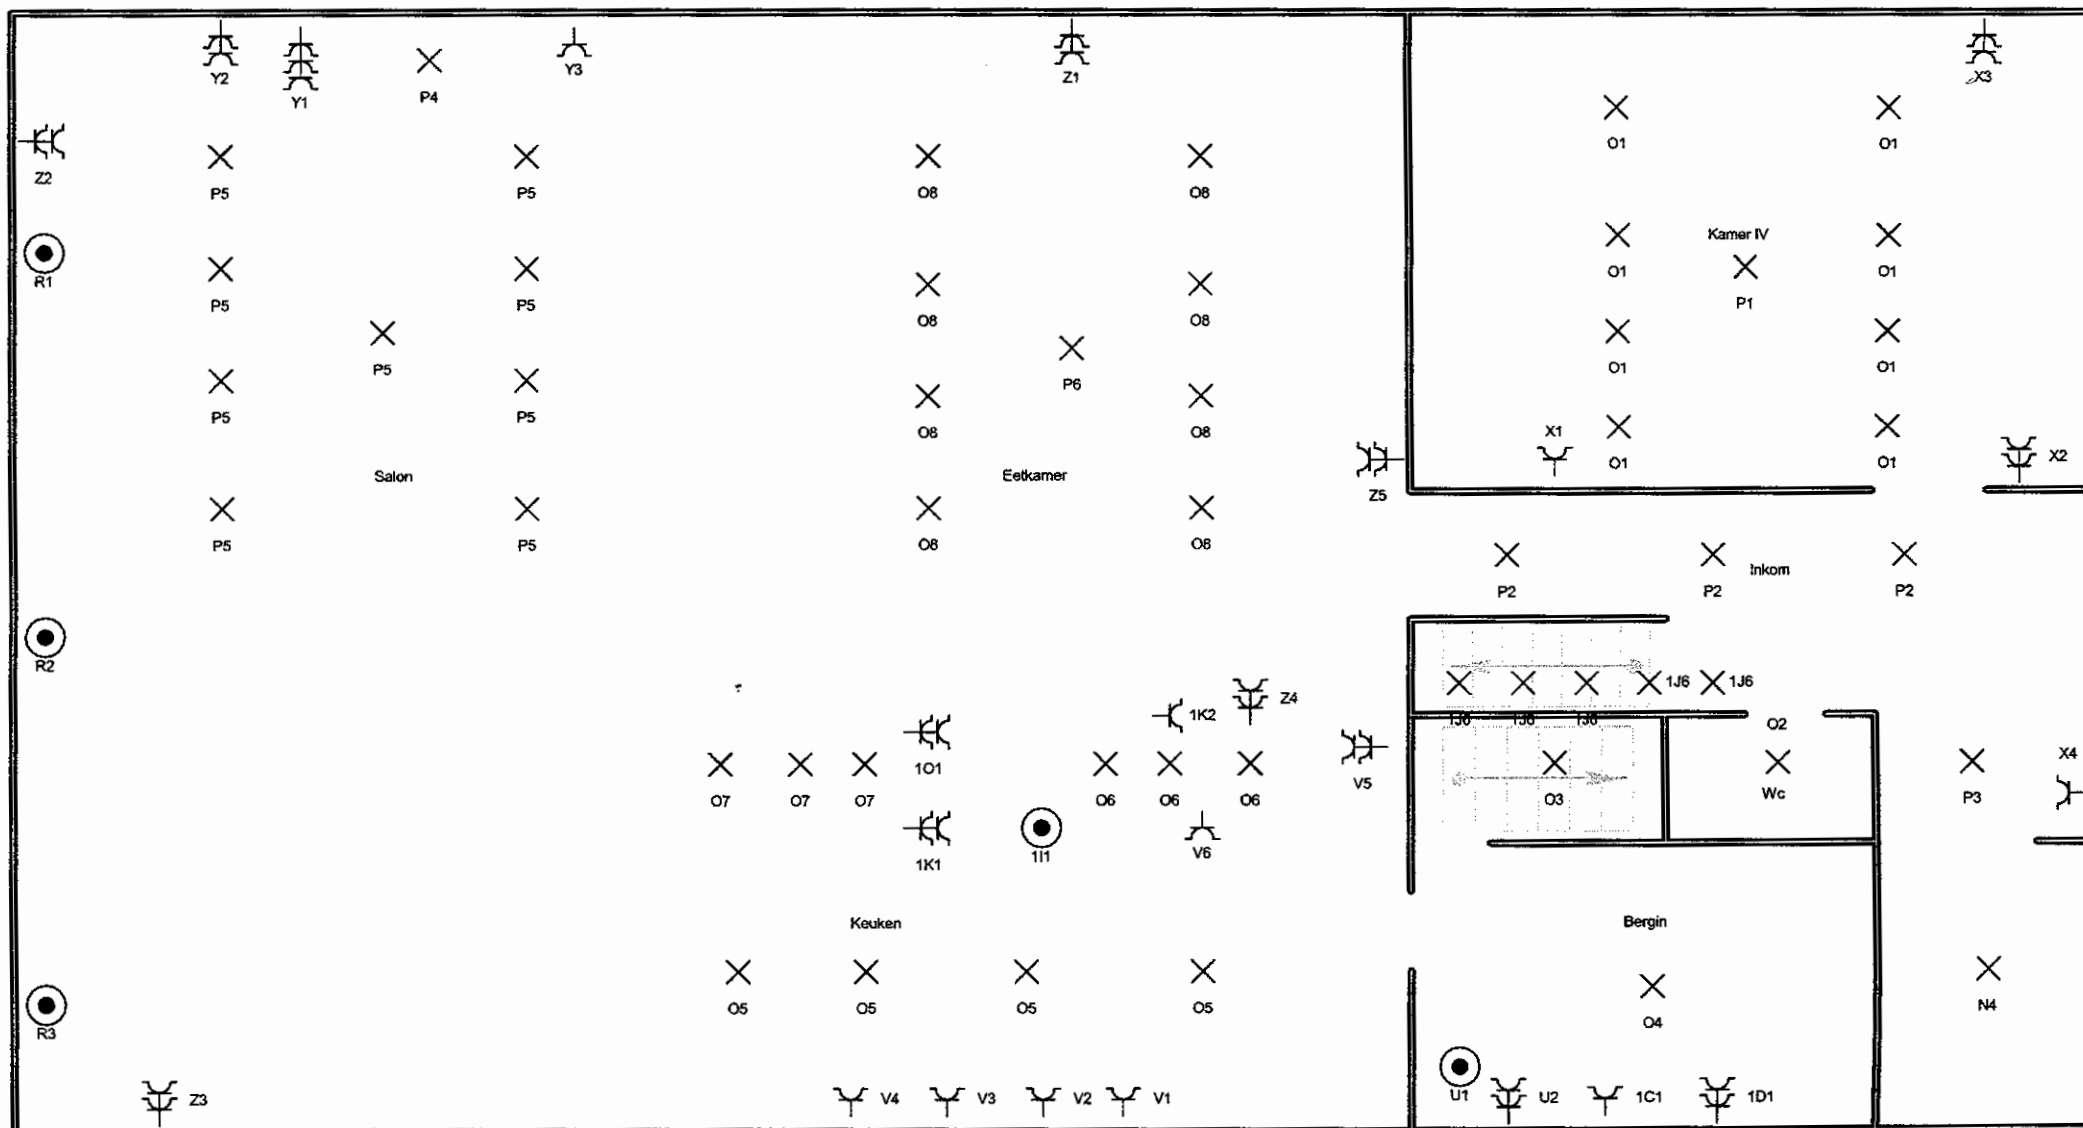


Organisme agréé
 O.C.B.
 Rue de Gembloux 500
 5002 Namur
 Tél.: 081 56 81 28 GSM: -
 Fax: 081 81 11 27
 e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique
 Imiger Paul
 Rekestraat 40A
 9500 Geraadsbergen
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Imiger Paul
 Rekestraat 40A
 9500 Geraadsbergen
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 5/8
Schéma de position
 2 x 230V ~ 50Hz

1er Verdiep

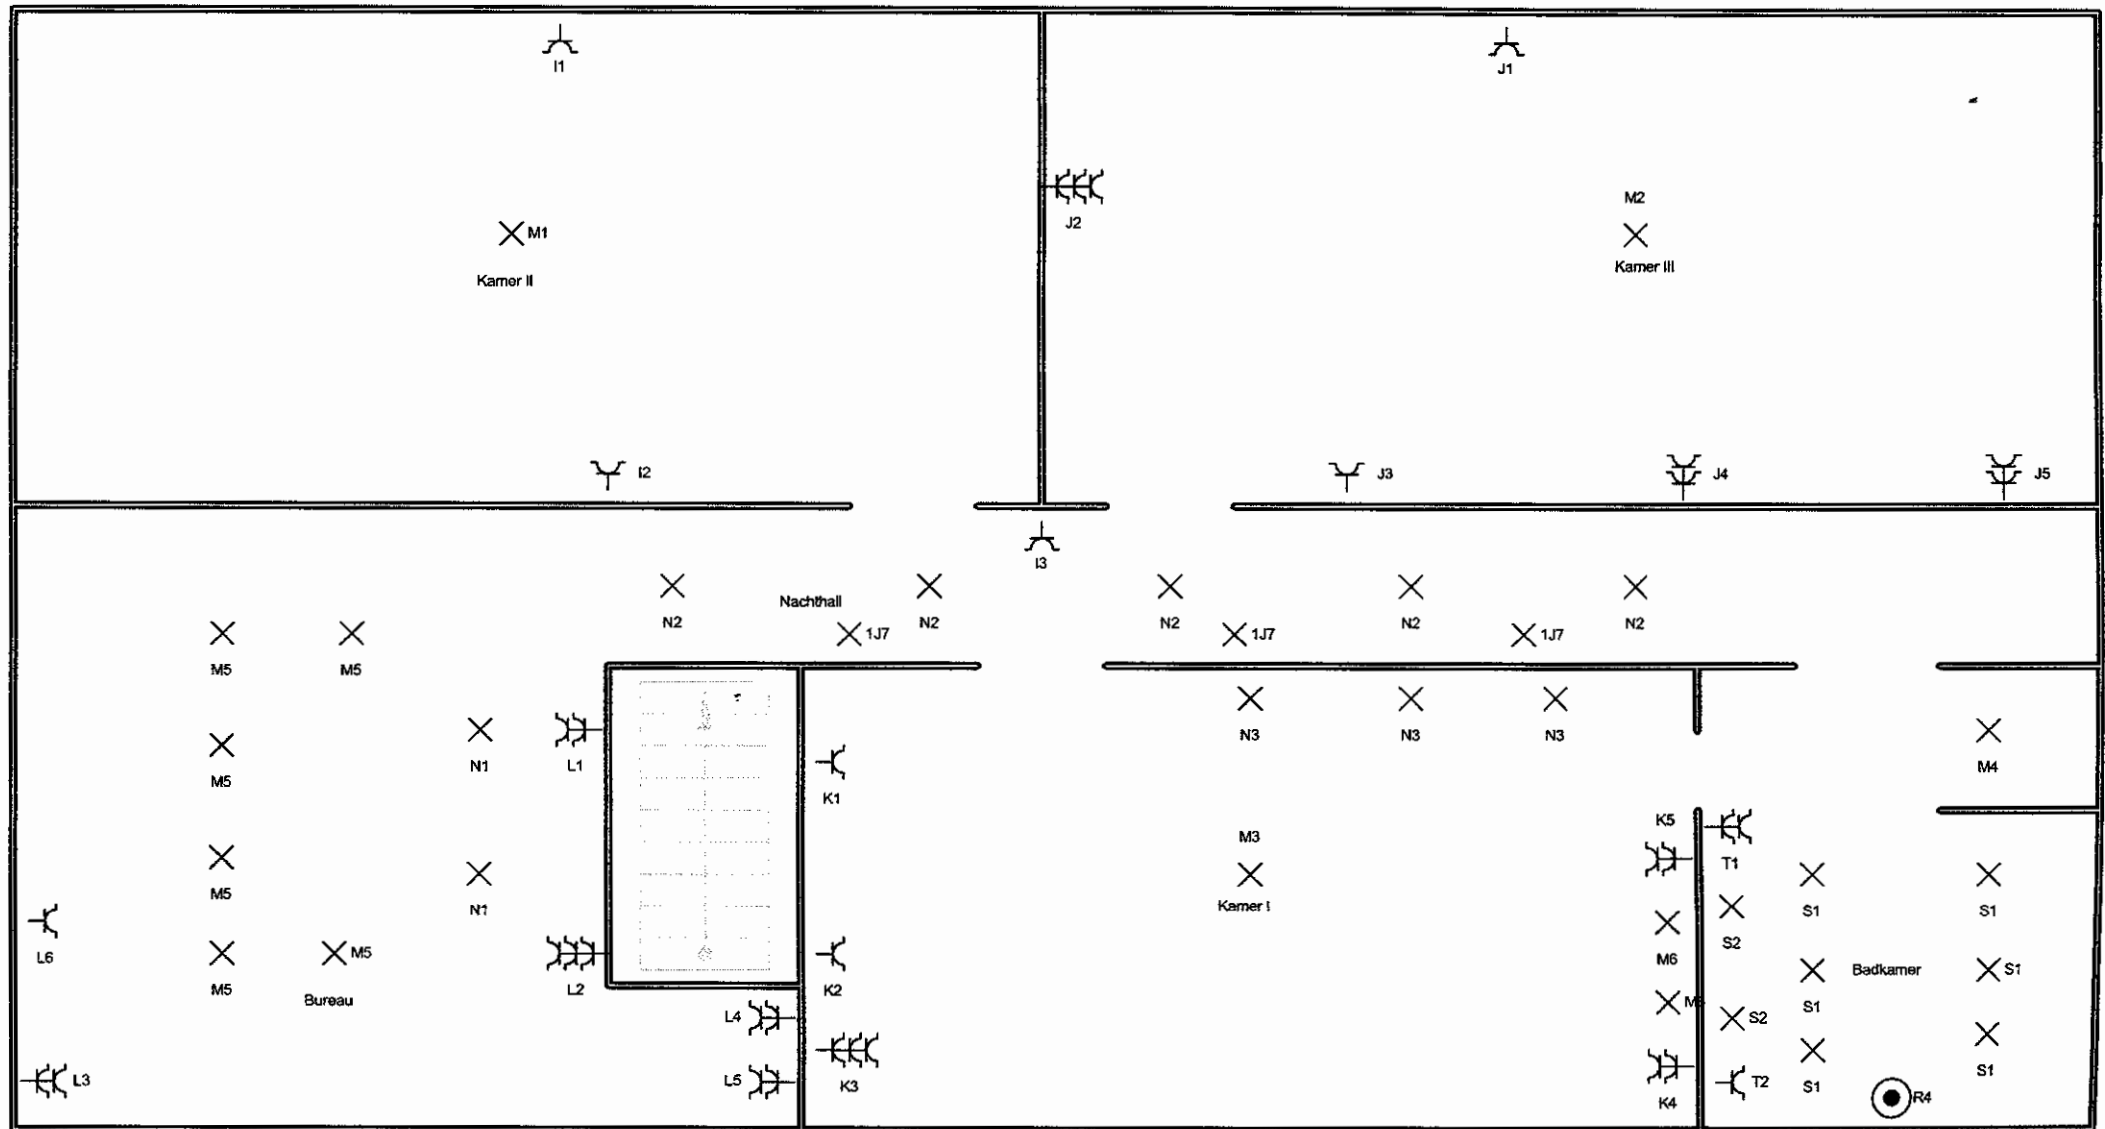

Organisme agréé
O.C.B.
Rue de Gembloux 500
5002 Namur
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -
Fax: 081 81 11 27
e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 6/8
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

A:	Circulatie Pomp Sanitaire WW
B:	Protectie Hoofdkaast TD2
I:	Kamer II Stopkontakt + Nachthall
J:	Kamer III Stopkontakt
K:	Kamer I Stopkontakt
L:	Bureau Stopkontakt
M:	Bureau - Kamer I II III - Wc 1er verdiep Lichten
N:	Nachthall - Kamer I - Inkom buiten - Bureau Lichten
O:	Wc eetkamer - Traap naar Kelder - Berging - Keuken - Kamer IV Lichten
P:	Salon - Eetplaats - Ingang - Kamer IV Lichten
Q:	Réserve
R:	Gordijnen Living I II III - Baadkamer
S:	Baadkamer Lichten
T:	Baadkamer Stopkontakt
U:	Ventilatie toestel
V:	Vaatwasser - Oven - Microgolfoven - Koelkaast - Diepvriezer Stopkontakt

W:	Terras Stopkontakt
X:	Kamer IV - Inkom Stopkontakt
Y:	Salon Stopkontakt
Z:	Salon - Eetkamer - Keuken Stopkontakt
1A:	Réserve
1B:	Transfo voor Bticino
1C:	Berging Stopkontakt
1D:	Berging Stopkontakt
1E:	Transfo Relais Licht
1F:	Transfo Audio
1G:	Transfo Audio - bel
1H:	Réserve
1I:	Kookplaat
1J:	Kelder - Garage - CV Ruimte - Toeganggarage Lichten
1K:	Keuken Stopkontakt
1L:	Poort Zijkant buiten

Organisme agréé
O.C.B.
Rue de Gembloux 500
5002 Namur
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -
Fax: 081 81 11 27
e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 7/8
Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

1P: Protectie Hoofdkaast TD3

1M: Réserve

1N: Theben chauffage

1O: Keuken Stopkontakt

C: Kelder Stopkontakt

D: Klein Kelder Stopkontakt

E: Kelder Stopkontakt

F: CV - Ruimte stopkontakt

G: Garage Stopkontakt

H: CV Ruimte Stopkontakt

Organisme agréé

O.C.B.
Rue de Gembloux 500
5002 Namur
Tél.: 081 56 81 28 GSM: -
Fax: 081 81 11 27
e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique

Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Imiger Paul
Rekestraat 40A
9500 Geraadsbergen
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 8/8

Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz